


## Схема теплосети МОУ «Бражниковская СОШ»

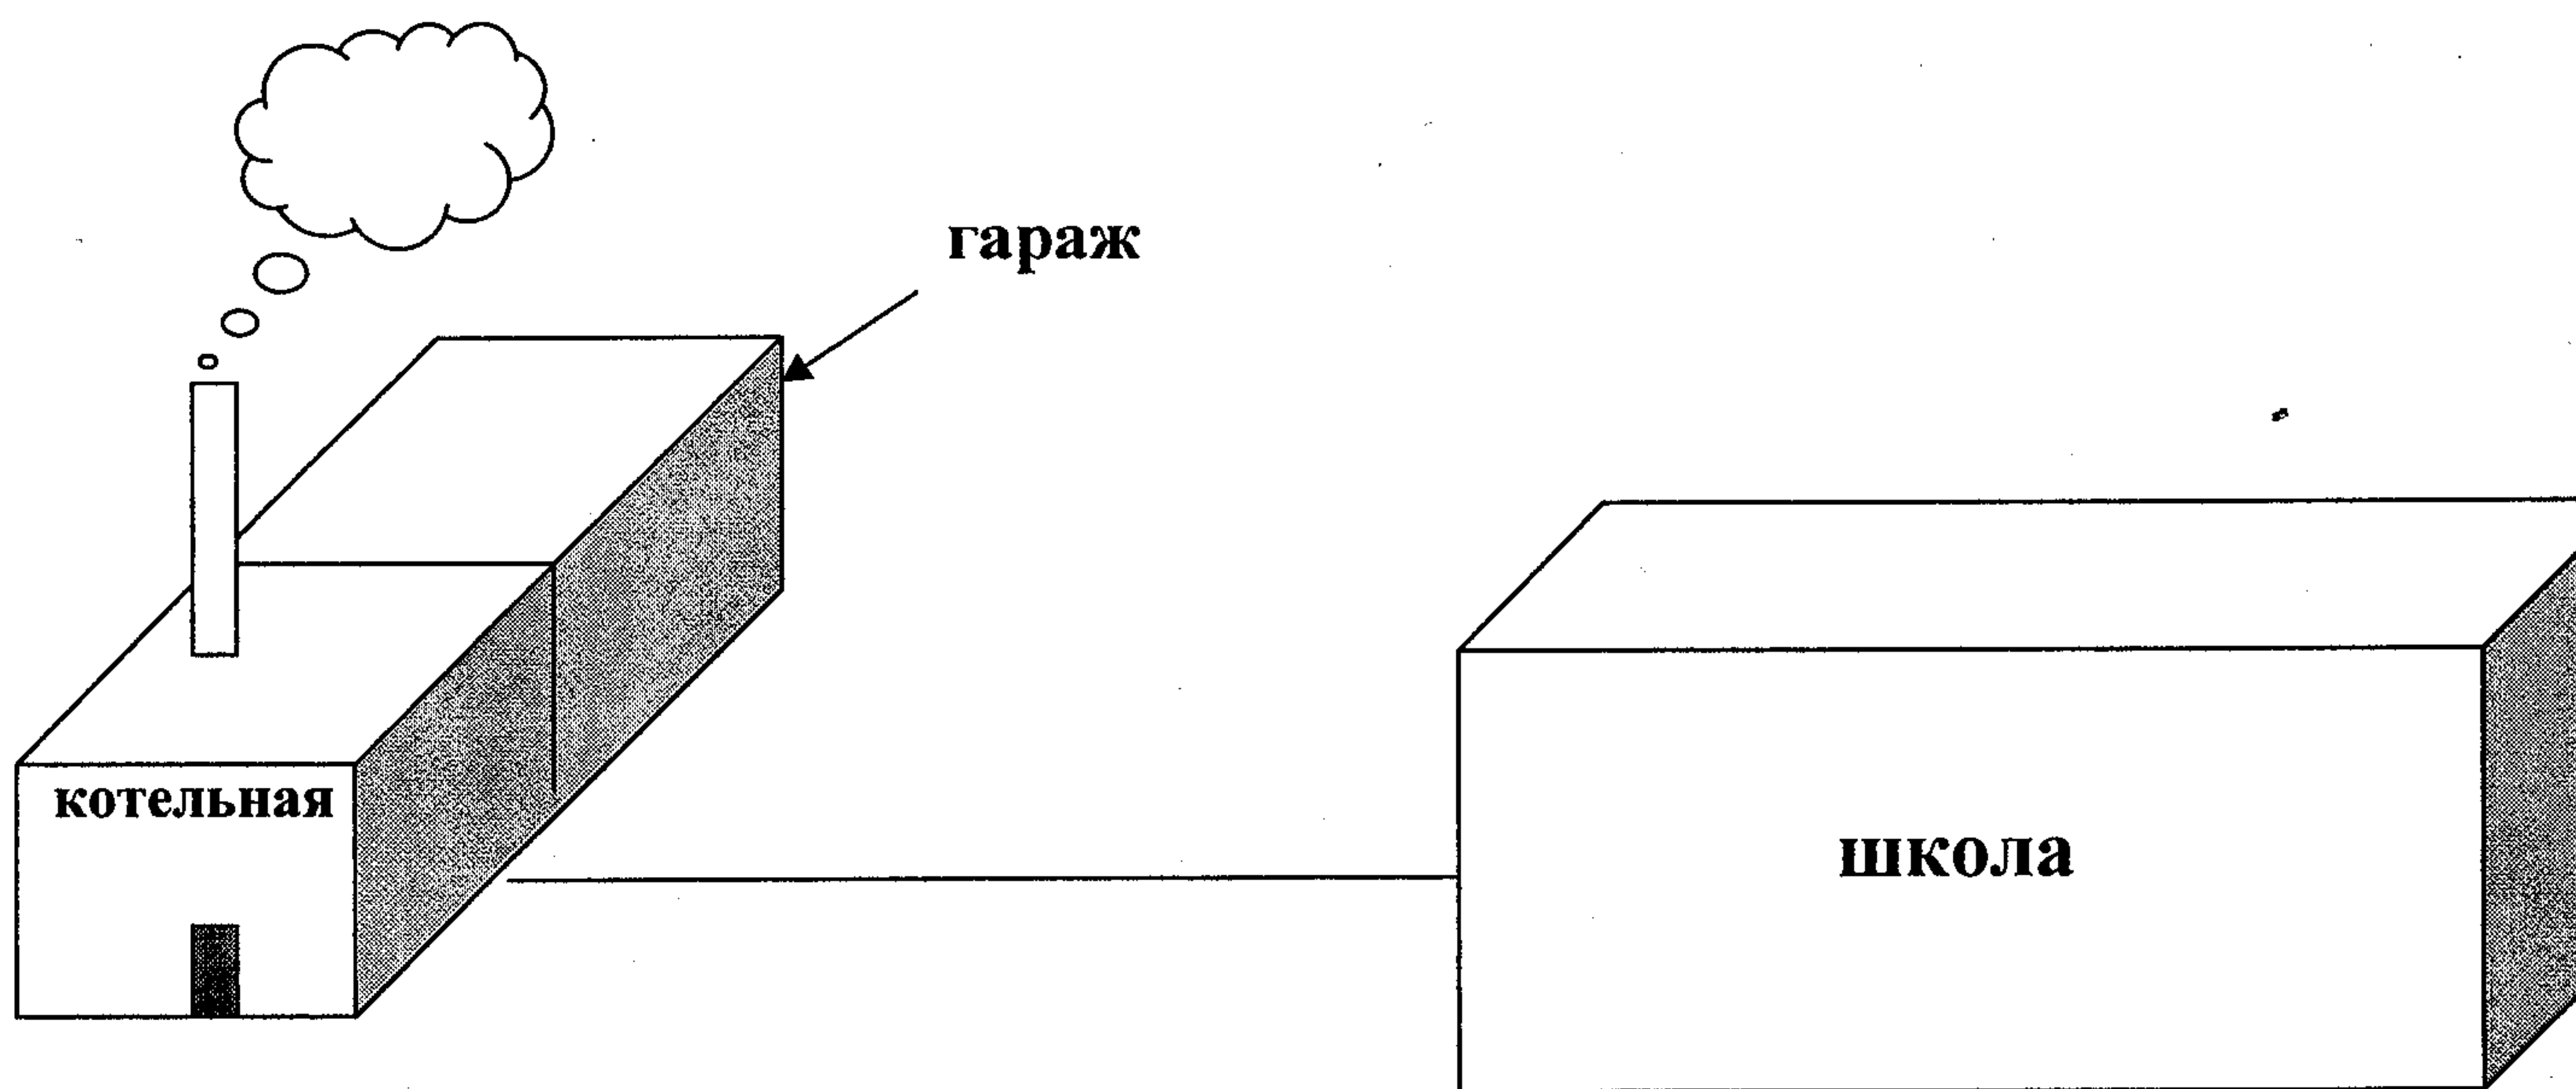

—— **Теплотрасса:**

Протяженность 50 метров (в двухтрубном исчислении)  
Диаметр труб 76 мм  
Год ввода в эксплуатацию 1969 (замена в 2007 году)

**котельная:**

Котел водогрейный КВЖ – 0,2 (2 шт.)  
Год ввода в эксплуатацию – 2001  
Мощность котлов – 0,34 Гкал/ч (суммарная)

**оборудование:**

Насос центробежный, сетевой. Марка К 20/30 (2 шт.), Эл. двигатели 4,5 кВт, 2900 об/мин (2 шт.), (замена насосов: №1 – 2009год, №2 – 2010 год )

Дутьевой вентилятор – эл. двигатель 0,55 кВт, 1870 об/мин. (2 шт.)  
год ввода в эксплуатацию 2003.