


Схема теплосети стр. подр. МОУ «Корсинская СОШ»
«Тоскинской ООШ»

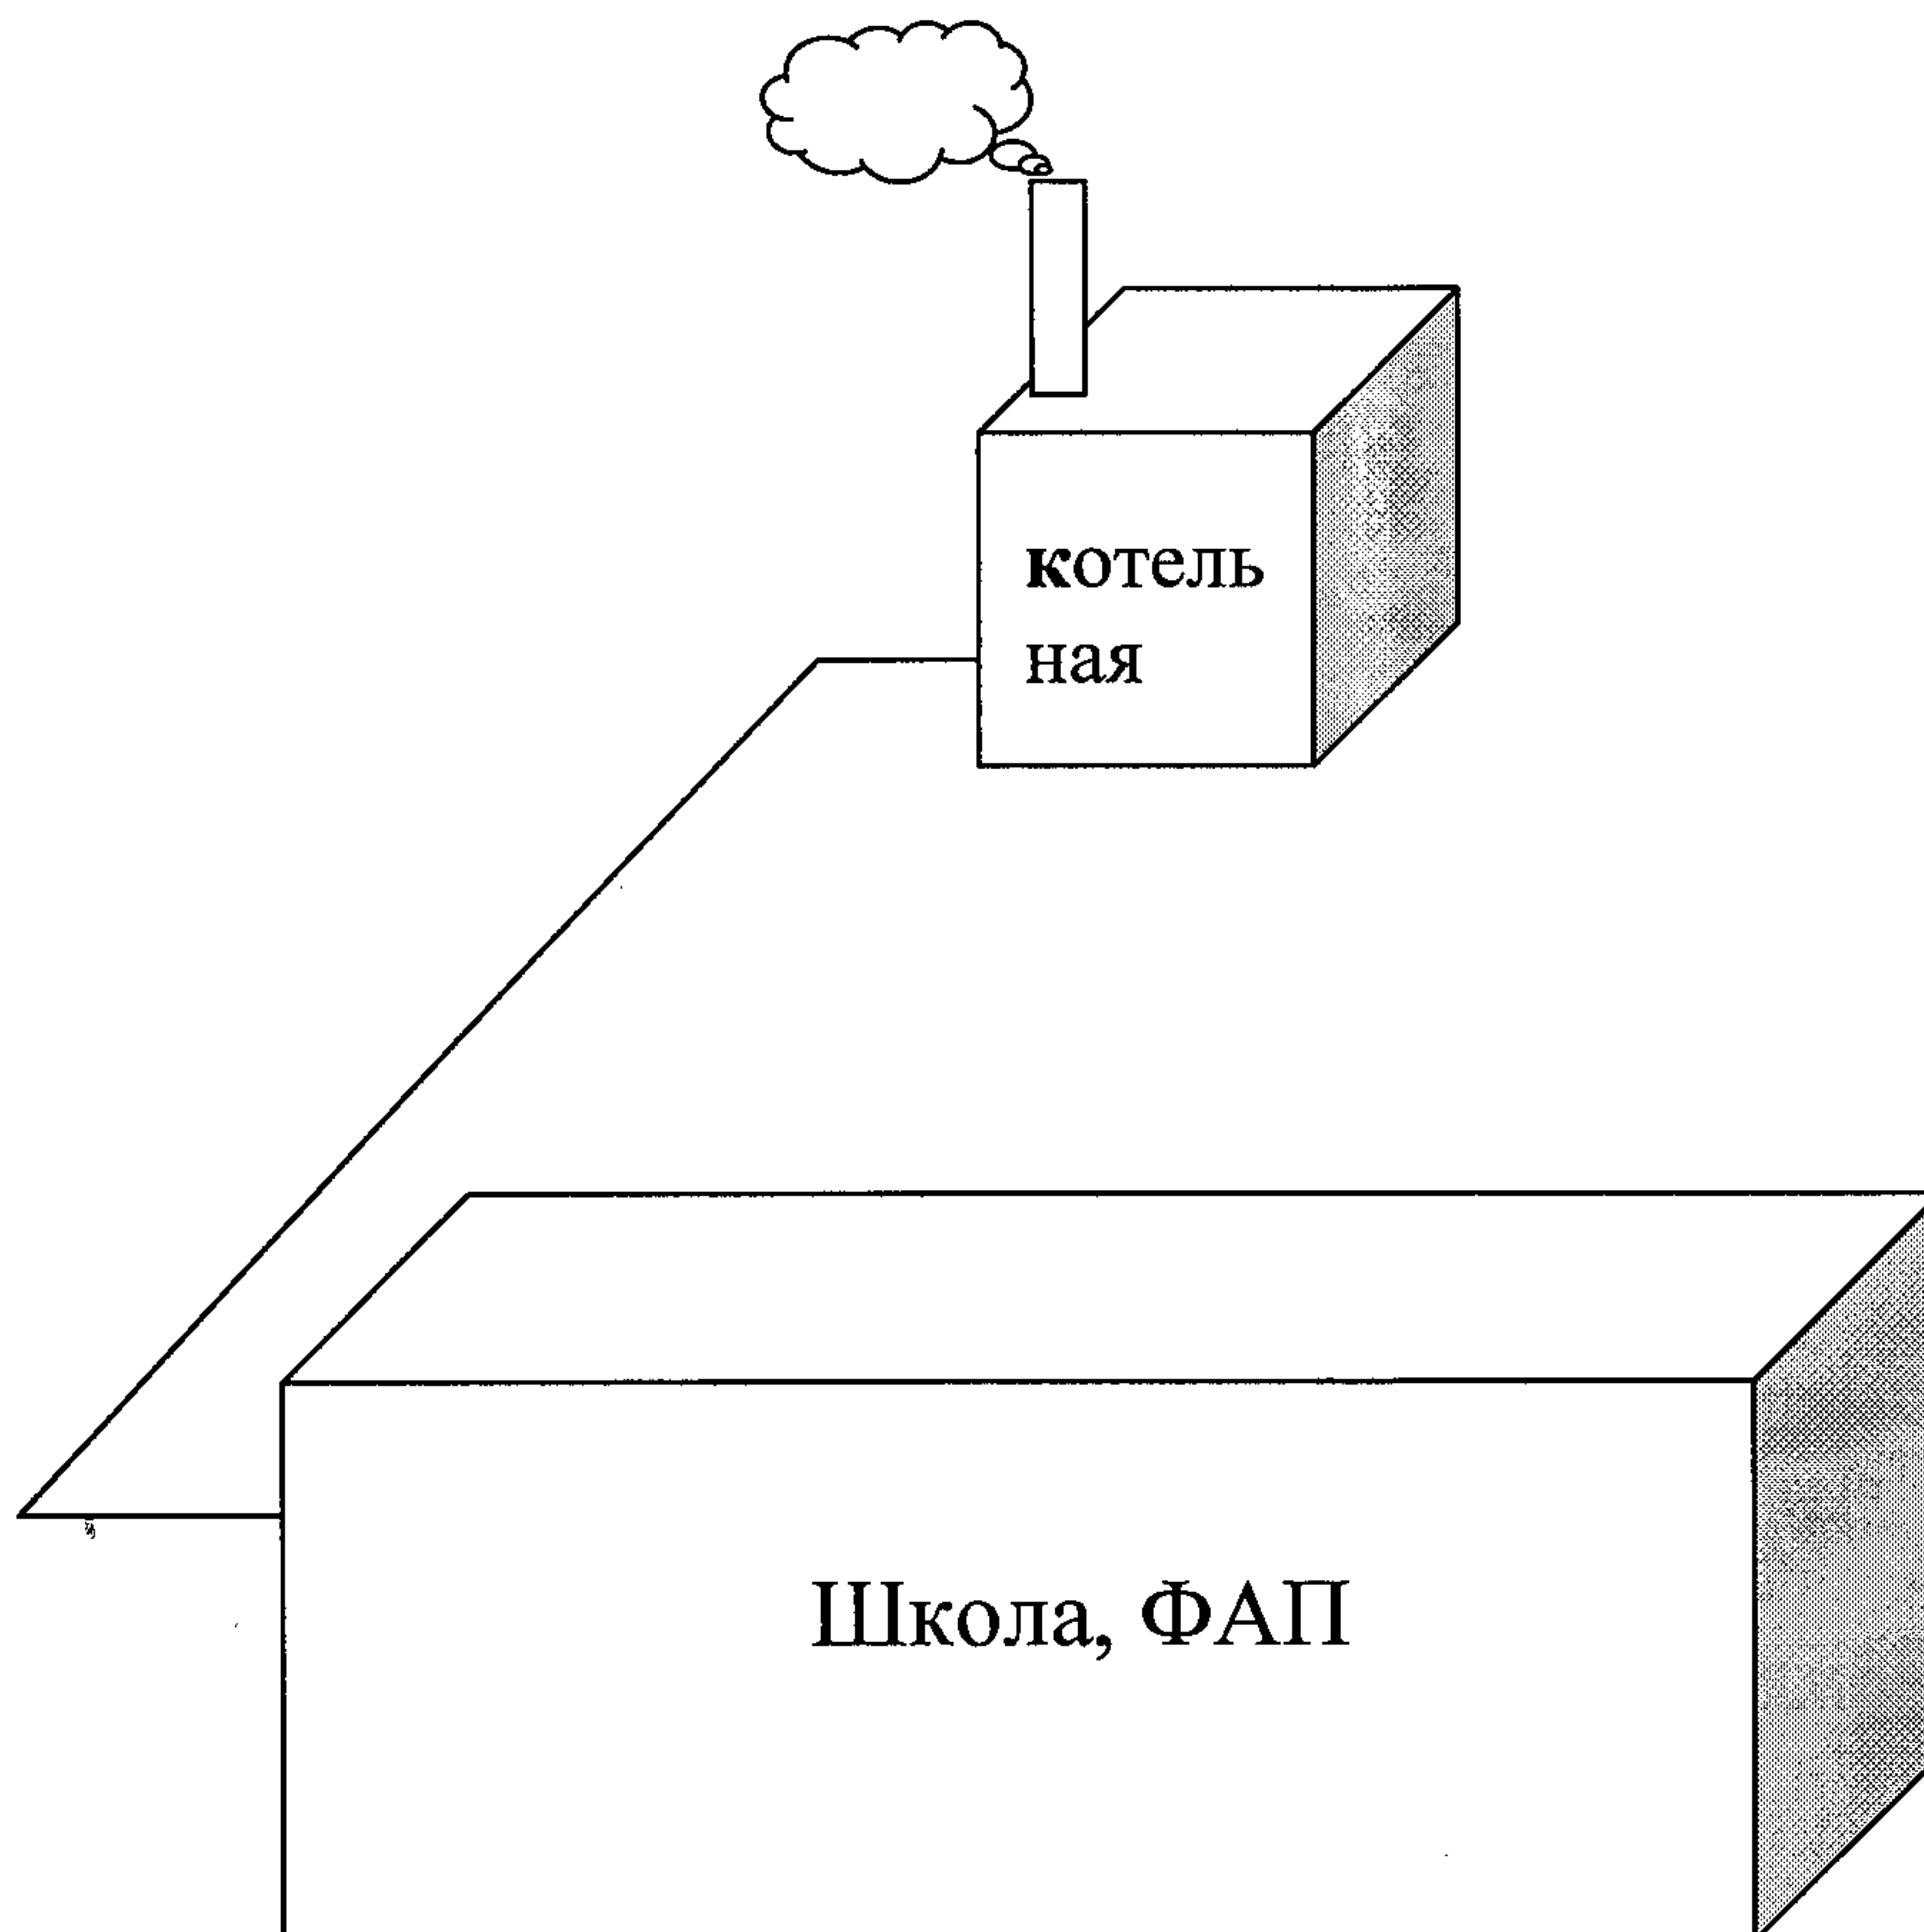

—— **Теплотрасса:** Протяженность 44метра (в двухтрубном исчислении)
Диаметр труб 50 мм
Год ввода в эксплуатацию 2010

котельная: Котел водогрейный КВЖ – 0,15 (2 шт.)
Год ввода в эксплуатацию – 2003
Мощность котла – 0,26 Гкал/ч (суммарная)

оборудование: Насос центробежный, сетевой. Марка К 20/30 (2 шт.), год ввода в эксплуатацию (№1-2004, №2 – 2010) Эл. двигатели 4 кВт.

Дутьевые вентиляторы – эл. двигатель 0,55 кВт (2 шт.)