



ООО «БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ТЕРРИТОРИЙ «ГИДРАВЛИКА»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
КРАЙЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2023 ГГ.

Омск 2013

ООО «БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
«ГИДРАВЛИКА»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
КРАЙЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2023 ГГ.

**Заказчик:** Администрация Крайчиковского сельского поселения  
Колосовского района Омской области

**Договор:** №1 от 13 ноября 2013 г.

**Исполнитель:** ООО «БИО «Гидравлика»

**Шифр:** СВ-1309

Директор	_____	Е.С. Рожков
Главный инженер	_____	А.Ю. Носков

Омск 2013

## СОСТАВ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРАЙЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование документа
<i>Графические материалы</i>	
1	01 Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения с. Крайчиково
2	02 Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения д. Александровка
3	03 Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения д. Плахино
<i>Текстовые материалы</i>	
4	Схема водоснабжения Крайчиковского сельского поселения Колосовского района Омской области на период с 2013 по 2023 гг.
<i>Электронная версия проекта</i>	
5	CD-диск. Схема водоснабжения Крайчиковского сельского поселения Колосовского района Омской области на период с 2013 по 2023 гг.

## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ КРАЙЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>11</b>
<b>2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....</b>	<b>16</b>
<b>3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .....</b>	<b>24</b>
<b>4 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ .....</b>	<b>29</b>
<b>5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....</b>	<b>52</b>
<b>6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....</b>	<b>57</b>
<b>7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ..</b>	<b>61</b>
<b>8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .....</b>	<b>63</b>

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка схемы водоснабжения Крайчиковского сельского поселения Колосовского района Омской области на период с 2013 по 2023 гг. выполнена на основании Договора №1 от 13 ноября 2013 г. в соответствии с п. 1.3 (Требования к разработке Документации определяются Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" № 416-ФЗ от 7 декабря 2011г., Постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» №782 от 5 сентября 2013 г., а также иными нормативными документами и правилами).

*Целью разработки схемы водоснабжения является:*

- обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;
- соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;
- внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.

*Основные задачи разработки схемы водоснабжения состоят в следующем:*

- развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;
- модернизация системы водоснабжения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах Колосовского муниципального района Омской области Российской Федерации, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.

Схема водоснабжения Крайчиковского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области на период с 2013 по 2023 гг. разработана в соответствии со следующими документами:

- 1) Документы территориального планирования, включающие в себя:
  - Схема территориального планирования Колосовского муниципального района Омской области (утверждена Решением Совета Колосовского муниципального района Омской области №311 от 30.09.2013г.);
  - Схема планировочной структуры генерального плана с. Крайчиково Колосовского муниципального района Омской области (утверждена решением Совета депутатов);
  - Схема планировочной структуры генерального плана д. Александровка Колосовского муниципального района омской области (утверждена решением Совета депутатов);
  - Схема планировочной структуры генерального плана д. Плахино Колосовского муниципального района омской области (утверждена решением Совета депутатов).
- 2) Документы социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования, включающие в себя:
  - Долгосрочная целевая программа Колосовского муниципального района «Чистая вода» на 2010 – 2015 годы (утверждена Постановлением Главы Колосовского муниципального района Омской области от 26.11.2009 № 466-П);
  - Программа комплексного социально-экономического развития Колосовского муниципального района Омской области на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы);

– Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крайчиковского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области на 2012-2017 годы (утверждена Постановлением Главы Крайчиковского сельского поселения №47-П от 02.11.2012г.).

3) Иные материалы, обязательные к учету:

– «Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах Колосовского муниципального района Омской области», выполненное ЗАО «Родник» (г. Омск) на основании договора № 16-о/и от 17.07.2009г.

4) Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями (от 23.07.2013 N 247-ФЗ).

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*»;

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

– Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схема водоснабжения определяет направления развития систем водоснабжения населенных пунктов Крайчиковского сельского поселения, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» №782 от 5 сентября 2013 г. определен следующий срок реализации схемы водоснабжения Крайчиковского сельского поселения:

Исходный год проектирования – 2013 год – 865 чел. (численность принята на основании статистических показателей администрации Крайчиковского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области на 01.01.2013г.); в том числе,

– д. Александровка – 156 чел.;

– с. Крайчиково – 572 чел.;

– д. Плахино – 137 чел.

Расчетный срок реализации проекта – 2023 год – 895 чел. (численность принята на основании положений документов территориального планирования и социально-экономического прогнозирования Колосовского района Омской области на 2023г.) в том числе,

– д. Александровка – 173 чел.;

– с. Крайчиково – 584 чел.;

– д. Плахино – 138 чел.

Схема водоснабжения определяет места размещения водопроводных сооружений (в том числе водозаборных, водоочистных, регулирующих, противопожарных и др. сооружений); направления магистральных сетей и их характеристики; перечень

необходимых инженерных сооружений, а также сооружений, подлежащих реконструкции; последовательность выполнения работ и ориентировочную стоимость мероприятий.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«электронная модель системы водоснабжения» - информационная система, включающая в себя базы данных, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованной системы холодного водоснабжения, осуществление механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованной системы водоснабжения;

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения (или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения);

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения;



«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период времени воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления

пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения»;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

## **1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ КРАЙЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

В данном разделе приведены мероприятия, предусмотренные утвержденными (разработанными) документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

Схемой территориального планирования Колосовского муниципального района (утверждена Решением Совета Колосовского муниципального района Омской области №311 от 30.09.2013г.) на территории Крайчиковского сельского поселения предусматривается ряд мероприятий.

*В сфере образования:*

- начальная школа на 25 мест в д. Александровка.

*В сфере здравоохранения и социального обеспечения:*

- фельдшерско-акушерский пункт в д. Плахино.

*В сфере физической культуры и спорта:*

- плоскостные сооружения в населённых пунктах муниципального района площадью 0,2 га.

*На территории Колосовского муниципального района Омской области предусмотрено размещение следующих объектов среднего и малого бизнеса:*

- молочной и мясной продукции (Крайчиковское СП);
- продукции растениеводства (Крайчиковское СП);
- предприятие бытового обслуживания населения на 1 рабочее место в с. Крайчиково;
- пункт приема и заготовки сельхозпродукции в с. Крайчиково.

*В области газоснабжения:*

- проектирование сетей газоснабжения и строительство межпоселковых газопроводов в целях снабжения потребителей, в том числе населения природным газом.

*В сфере водоснабжения:*

- переход на централизованное водоснабжение всех населённых пунктов муниципального района до 2020 года;
- тампонирование шахтных колодцев на территории муниципального района, либо сохранение их в качестве резервного источника водоснабжения;
- строительство водозаборных скважин для обеспечения населённых пунктов муниципального района качественной питьевой водой;
- обеспечение водоподготовки на водозаборах населённых пунктов в зависимости от качества воды;
- проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопроводного хозяйства в населённых пунктах муниципального района.

*В целях защиты источников водоснабжения на территории Колосовского муниципального района согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются:*

- граница первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод\*.

– Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода\*\*.

Примечание:

\* Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

\*\* Ширина санитарно - защитной полосы устанавливается при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

При необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

На основании долгосрочной целевой программы Колосовского муниципального района «Чистая вода» на 2010 – 2015 годы (утверждена Постановлением Главы Колосовского муниципального района Омской области от 26.11.2009 № 466-П) запланированы следующие мероприятия:

– строительство водонапорной башни в с. Крайчиково (период реализации 2013 г., стоимость мероприятия: 1184 тыс.руб.);

– строительство водонапорной башни в д. Плахино (период реализации 2015 г., стоимость мероприятия: 1277 тыс.руб.);

Программа комплексного социально-экономического развития Колосовского муниципального района Омской области на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы) предусматривает увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества – до 81,2%, увеличение уровня обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения – до 23,2%.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крайчиковского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области на 2012-2017 годы (утверждена Постановлением Главы Крайчиковского сельского поселения №47-П от 02.11.2012г.) запланирован ряд следующих мероприятий (Таблица 1).

**Таблица 1 - Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крайчиковского сельского поселения в части системы водоснабжения**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки годы	Исполнители	Объем финансирования мероприятий, тыс.руб.(реализация)					
				Всего за 2013 2017 г.г.	2013	2014	2015	2016	2017
1	Реконструкция разводящих сетей водопроводов в с. Крайчиково 8,0 км., д. Александровка 1,5 км., д. Плахино 2,9 км.	2013-2017	Администрация Крайчиковского СП	455,0	55,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Получение лицензии на воду	2013-2015	Администрация Крайчиковского СП	4,5	1,5	1,5	1,5	-	-
3	Строительство водозаборных скважин глубиной 100 м. в с. Крайчиково 2 шт., д. Александровка 1 шт., д. Плахино 1 шт.	2014-2017	Администрация Крайчиковского СП	120,0	-	30,0	30,0	30,0	30,0
4	Строительство НФС, станций водоочистки в с. Крайчиково 1 шт., д. Александровка 1 шт., д. Плахино 1 шт.	2015-2017	Администрация Крайчиковского СП	55,0	-	-	15,0	15,0	25,0
5	Строительство двух водонапорных башен в д. Плахино 15 м³	2016-2017	Администрация Крайчиковского СП	70,0	-	-	-	35,0	35,0
6	Ремонт скважин в с. Крайчиково 1 шт., д. Александровка 1 шт.	2013-2014	Администрация Крайчиковского СП	30,0	15,0	15,0	-	-	-
7	Ликвидация скважин в с. Крайчиково 1 шт., д. Плахино 1 шт.	2015	Администрация Крайчиковского СП	4,0	-	-	4,0	-	-
8	Строительство резервуаров для воды в с. Крайчиково 200 м³, д. Александровка 100 м³.	2014-2017	Администрация Крайчиковского СП	160,0	-	40,0	40,0	40,0	40,0
9	ЗСО объектов в с. Крайчиково 1 шт., д. Александровка 1 шт., д. Плахино 2 шт.	2013-2015	Администрация Крайчиковского СП	68,0	18,0	25,0	25,0	-	-
10	Строительство павильонов в с. Крайчиково 3 шт., д. Александровка 2 шт., д. Плахино 2 шт.	2013-2017	Администрация Крайчиковского СП	105,0	15,0	15,0	15,0	30,0	30,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки годы	Исполнители	Объем финансирования мероприятий, тыс.руб.(реализация)					
				Всего за 2013 2017 г.г.	2013	2014	2015	2016	2017
11	Строительство частотно-регулируемый НС в с. Крайчиково 1 шт., д. Александровка 1 шт.	2016-2017	Администрация Крайчиковского СП	10,0	-	-	-	5,0	5,0
	<b>Итого</b>	2013-2017		<b>1081,3</b>	<b>104,3</b>	<b>226,5</b>	<b>230,5</b>	<b>255,0</b>	<b>265,0</b>

На основании выполненного ЗАО «Родник» отчета по обоснованию инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах Колосовского муниципального района Омской области (договор № 16-о/и от 17.07.2009 г.), для удовлетворения водопотребности населения были утверждены следующие решения:

- осуществить бурение водозаборных скважин с обустройством их надкаптажными павильонами и зоной санитарной охраны в населенных пунктах: д. Александровка, с. Крайчиково, д. Плахино;

- реконструировать существующие скважины в населенных пунктах: д. Александровка, с. Крайчиково;

- Установить модульные насосные станции с частотно-регулируемыми насосами в д. Александровка, с. Крайчиково;

- в зависимости от качества исходной воды предусмотреть установку локальных систем водоочистки для снабжения населения водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в населенных пунктах: д. Александровка, с. Крайчиково, д. Плахино;

- провести реконструкцию водопроводных сетей в населенных пунктах д. Александровка, с. Крайчиково, д. Плахино;

- предусмотреть строительство резервуаров чистой воды в населенных пунктах муниципального района: д. Александровка, с. Крайчиково;

- провести инвентаризацию всех водозаборных скважин с целью выявления принадлежности и возможности их дальнейшей эксплуатации, либо ликвидации. Заброшенные, бесхозные скважины, которые не подлежат ремонту, необходимо ликвидировать;

- балансодержателям скважин в установленном порядке оформить право пользования недрами (лицензии);

- с целью сбережения ресурсов подземных водоносных комплексов необходимо обеспечить защиту подземных вод от загрязнения, для чего обязательно обустройство над скважинами павильонов и зон санитарной охраны;

- в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения, должны быть устроены зоны санитарной охраны, для чего необходимо разработать проекты ЗСО, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. При отсутствии проекта ЗСО, его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## **2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

### **2.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны**

На территории Крайчиковского сельского поселения Колосовского района Омской области действуют и эксплуатируются четыре централизованные системы холодного водоснабжения. Централизованные системы холодного водоснабжения Крайчиковского сельского поселения находятся в зоне эксплуатационной ответственности ТСЖ «Крайчиковское» Колосовского района Омской области.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы холодного водоснабжения Крайчиковского сельского поселения по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории системы водоснабжения. Нормативными требованиями допускают снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 часа.

Структура водоснабжения Крайчиковского сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

- централизованной системой холодного водоснабжения д. Александровка (скважины для забора воды → резервуар чистой воды → насосная станция 2-го подъема → водонапорная башня → распределительная сеть);

- централизованной системой холодного водоснабжения с. Крайчиково (скважины для забора воды → резервуар чистой воды → насосная станция 2-го подъема → водонапорная башня → распределительная сеть);

- централизованной системой холодного водоснабжения д. Плахино (скважина № 160000070 для забора воды → водонапорная башня → распределительная сеть);

- централизованной системой холодного водоснабжения д. Плахино (скважина № 160000069 для забора воды → водонапорная башня → распределительная сеть).

Централизованные системы холодного водоснабжения Крайчиковского сельского поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
- обеспечение водой питьевого качества личные подсобные хозяйства;
- тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным (кроме д. Плахино);
- нужды на промывку водопроводных сетей.

Администрация Крайчиковского сельского поселения, также как и ТСЖ «Крайчиковское» лицензии на добычу подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не имеет.

Территория Крайчиковского сельского поселения разделена на 3 эксплуатационные зоны, обслуживаемые ТСЖ «Крайчиковское».

Размещение существующих сетей и объектов водоснабжения, а также подключенных к ним потребителей, представлено на схеме в составе графических материалов проекта «Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения. М 1:2000».



## **2.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения**

В населенных пунктах Крайчиковского муниципального образования Колосовского района Омской области территорий (эксплуатационных зон), не охваченных централизованными системами водоснабжения, не выявлено.

Во всех населенных пунктах поселения имеется ряд абонентов, получающих услугу водоснабжения посредством водоразборных колонок, расстояние которых до ближайшего источника водоснабжения превышает нормативные требования СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 11.19) и составляет более 100м.

## **2.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения**

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для централизованных систем водоснабжения Крайчиковского сельского поселения выделены следующие технологические зоны:

- технологическая зона водоснабжения куста водозаборных скважин №160000064 и №160000065 (1983 и 1989 гг., д. Александровка, ул. 1-ая Заимка, 250 м от дома № 13);
- технологическая зона водоснабжения куста водозаборных скважин №160000041, №160000042 и №160000059, №160000060 (1991, 1984 и 1987, 1968 гг., с. Крайчиково, ул. Ленина, 200 м западнее дома № 28.);
- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины №160000070 (1990 г., д. Плахино, 32 м восточнее водонапорной башни № 2);
- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины №160000069 (1974 г., д. Плахино, 10 м севернее водонапорной башни № 1).

Вышеперечисленные технологические зоны состоят на обслуживании в ТСЖ «Крайчиковское» Колосовского района Омской области, осуществляющей холодное водоснабжение населения Крайчиковского муниципального образования.

Системы нецентрализованной подачи воды населению в Крайчиковском сельском поселении отсутствуют.

## **2.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения**

На стадии технического обследования и мониторинга работоспособности централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крайчиковского сельского поселения по состоянию на декабрь 2013г., подготовлен отчет (пп. 2.4.1-2.4.3 настоящей пояснительной записки).

Основными критериями технического обследования были определены:

- соблюдение мероприятий по обеспечению зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - пояс строгого режима (в соответствии п. 10.31 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);
- наличие павильонов насосных станций 1-го подъема (над водозаборными скважинами);
- износ скважинного и насосного оборудования;

- износ оборудования водонапорных башен;
- наличие узлов учета и контроля на водопроводных насосных станциях;
- наличие автоматических систем регулирования энергопотребления насосных агрегатов и подачи воды потребителю в различные режимы водопотребления;
- износ водопроводных сетей, а также сооружений на них (колодцы, водоразборные колонки, запорная арматура);
- наличие видимых потерь и неучтенных расходов воды;
- соответствие системы водоснабжения противопожарным требованиям (на основании СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);
- эффективность работы системы водоснабжения.

### **2.4.1 Источники водоснабжения и водозаборные сооружения**

*Описание существующих объектов водоснабжения*

#### **д. Александровка**

Основными источниками водоснабжения д. Александровка являются:

– водозаборная скважина инв. № 160000064 глубиной 100 м, расположенная по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, д. Александровка, ул. 1-ая Заимка, 250 м от дома № 13. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1983. Ствол скважины закреплен обсадными трубами Д219 мм от +0,3 до -88 м. относительно отметки поверхности земли. Произведен цементаж затрубного пространства обсадной колонны в интервале от 0 до -20 м. В интервале от -98 до -102 м выполнен отстойник. Установлен фильтр Д114 мм, тип – сетчатый (сетка выполнена из нержавеющей стали). Дебит скважины 6,0 куб.м/ч при динамическом уровне 45 м. Скважина оборудована водоподъемным оборудованием типа ЭЦВ-10, глубина погружения водоприемной части насоса составляет 50 м.;

– водозаборная скважина инв. № 160000065 глубиной 102 м, расположенная по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, д. Александровка, ул. 1-ая Заимка, 250 м от дома № 13. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1989. Ствол скважины закреплен обсадными трубами Д219 мм от +0,3 до -90 м. относительно отметки поверхности земли. Произведен цементаж затрубного пространства обсадной колонны в интервале от 0 до -20 м. В интервале от -99 до -102 м выполнен отстойник. Установлен фильтр Д114 мм, тип – сетчатый (сетка выполнена из нержавеющей стали). Дебит скважины 9,0 куб.м/ч, при динамическом уровне 53 м. Скважина оборудована водоподъемным оборудованием типа ЭЦВ-10, глубина погружения водоприемной части насоса составляет -58 м.

Зоны санитарной охраны не установлены, территории водозаборных сооружений не огорожены. Над скважинами отсутствуют надкаптажные павильоны.

Питьевая вода из скважин погружными насосными агрегатами подается в накопительный резервуар V=200 м<sup>3</sup> 1984 года постройки, откуда насосной станцией 2-го подъема 1984 года постройки подается в водонапорную башню инв. № 160000063 1990 года постройки с объемом емкости 25 м<sup>3</sup>, расположенную по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, д. Александровка, ул. 1-ая Заимка, 250 м от дома № 13.

#### **с. Крайчиково**

Основными источниками водоснабжения с. Крайчиково являются:

– водозаборная скважина инв. № 160000059 глубиной 97 м, расположенная по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, с. Крайчиково, ул. Ленина, 200 м западнее дома № 28. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1987. Ствол скважины закреплен обсадными трубами Д219 мм от +0,4 до -76 м. относительно отметки поверхности земли. Произведен цементаж затрубного пространства обсадной колонны в интервале от 0 до -20 м. В интервале от -86 до -90 м выполнен отстойник. Установлен фильтр Д114 мм, тип – сетчатый (сетка выполнена из нержавеющей стали). Дебит скважины 4,0 куб.м/ч при динамическом уровне 45 м. Скважина оборудована водоподъемным оборудованием типа ЭЦВ-10, глубина погружения водоприемной части насоса составляет 50 м.;

– водозаборная скважина инв. № 160000060 глубиной 54 м, расположенная по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, с. Крайчиково, ул. Ленина, 200 м западнее дома № 28. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1968. Ствол скважины закреплен обсадными трубами Д219 мм от +0,4 до -76 м. относительно отметки поверхности земли. Произведен цементаж затрубного пространства обсадной колонны в интервале от 0 до -20 м. В интервале от -86 до -90 м выполнен отстойник. Установлен фильтр Д114 мм, тип – сетчатый (сетка выполнена из нержавеющей стали). Дебит скважины 4,0 куб.м/ч при динамическом уровне 45 м. Скважина оборудована водоподъемным оборудованием типа ЭЦВ-10, глубина погружения водоприемной части насоса составляет 50 м.;

– водозаборная скважина инв. № 160000041 глубиной 100 м, расположенная по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, с. Крайчиково, ул. Ленина, 200 м западнее дома № 28. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1991;

– водозаборная скважина инв. № 160000042 глубиной 90 м, расположенная по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, с. Крайчиково, ул. Ленина, 200 м западнее дома № 28. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1984.

Питьевая вода из скважин (4 ед.) погружными насосными агрегатами подается в накопительный резервуар V=200 м<sup>3</sup> 1974 года постройки, откуда насосной станцией II подъема 1974 года постройки подается в водонапорную башню инв. № 160000061 1977 года постройки с объемом резервуара 18,8 м<sup>3</sup>, расположенную по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, с. Крайчиково, ул. Ленина, 200 м западнее дома № 28.

#### **д. Плахино**

Основными источниками водоснабжения д. Плахино являются:

– водозаборная скважина инв. № 160000070 глубиной 91 м, расположенная по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, д. Плахино, 32 м восточнее водонапорной башни № 2. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1990.;

– водозаборная скважина инв. № 160000069 глубиной 98 м, расположенная по адресу: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское сельское поселение, д. Плахино, 10 м севернее водонапорной башни № 1. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1974.

*Выявленные проблемы и несоответствия требованиям.*

– требования по соблюдению и обеспечению зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения (пояс строгого режима) – не выполняются;

– отсутствуют павильоны насосных станций на водозаборных скважинах;

- выявлен износ скважинного, насосного оборудования, а также оборудования водонапорных башен на территории всех водозаборных узлов;
- нарушены требования противопожарной безопасности из-за отсутствия запаса воды на нужды пожаротушения, а также запаса воды на случай аварии (д. Плахино);
- приборы учета расхода добываемой воды на водозаборных узлах отсутствуют;

На основании выполненного обследования централизованных систем водоснабжения д. Александровка, с. Крайчино и д. Плахино была установлена низкая эффективность работы систем водоснабжения в населенных пунктах Крайчиковского сельского поселения.

#### **2.4.2 Сооружения очистки и подготовки воды**

В настоящее время вопрос качества подаваемой населению воды остается открытым.

Станции химической подготовки воды в населенных пунктах Крайчиковского сельского поселения отсутствуют.

По данным Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Саргатском районе, 78% населения пользуются водой не соответствующей по санитарно-химическим показателям и 20% населения пользуются водой не соответствующей по микробиологическим показателям. В целом вода, поставляемая ТСЖ «Крайчиковское», не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

На расчетный срок реализации схемы водоснабжения поселения необходимо включить в комплекс объектов водоснабжения – автоматизированную систему очистки и обеззараживания питьевой воды (блочное исполнение). Установка модульной системы очистки и обеззараживания воды позволит избежать подачи недоброкачественного ресурса потребителю.

#### **2.4.3 Водопроводные насосные станции**

На территории населенных пунктов д. Александровка и с. Крайчино Крайчиковского сельского поселения действуют две насосные станции 2-го подъема, основной функцией которых является забор питьевой воды из накопительных резервуаров и ее подъем в емкости водонапорных башен для дальнейшего распределения воды по потребителям посредством водопроводных сетей.

#### **2.4.4 Водопроводные сети**

*Существующее описание водопроводных сетей.*

На территории населенных пунктов Крайчиковского сельского поселения для обеспечения жителей водой на распределительной сети централизованных систем водоснабжения размещены водоразборные колонки. При первичном визуальном осмотре водоразборных колонок выявлен их значительный износ.

##### **д. Александровка**

Зона охвата потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 100%. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 4,355 км. Водопроводные сети проложены по улицам 1-ая Заимка, 2-ая заимка. Материальное исполнение – полиэтилен и частично сталь. Условные диаметры 50 и 100 мм; глубина прокладки водопровода - 3,0 м. от планировочной отметки поверхности земли.

постройки водопровода и сдачи его в эксплуатацию – 1990. На сети установлены 19 водоразборных колонок и 7 водопроводных смотровых колодцев. Водопроводная сеть в среднем находится в состоянии износа на 65 %.

#### **с. Крайчиково**

Зона охвата потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 90 %. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 7,961 км. Водопроводные сети проложены по большинству улиц. Материальное исполнение – сталь и частично полиэтилен. Условные диаметры 50 и 100 мм; глубина прокладки водопровода - 2,8 м. от планировочной отметки поверхности земли. Год постройки водопровода и сдачи его в эксплуатацию – 1977. На сети установлено 25 водоразборных колонок и 25 водопроводных смотровых колодцев. Водопроводная сеть в среднем находится в состоянии износа на 70 %.

#### **д. Плахино**

Зона охвата потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 85%. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 2,899 км. Водопроводные сети проложены по следующим улицам: Центральная, Зеленая, Сибиревка. Материал – преимущественно полиэтилен (частично сталь), условный диаметр 100 мм; глубина прокладки водопровода - 3,0 м. от планировочной отметки поверхности земли. Год постройки водопровода и сдачи его в эксплуатацию – 1991. На сети установлено 15 водоразборных колонок и 8 водопроводных смотровых колодцев. Водопроводная сеть находится в состоянии износа на 50 %.

Перечень водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения Крайчиковского сельского поселения приведен ниже (Таблица 2).

**Таблица 2 - Перечень водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения Крайчиковского сельского поселения**

№ п/п	Диаметры, мм	Материал, т/п	Протяженность, м
<b>д. Александровка</b>			
1	100	сталь	1384,0
2	50	сталь	5,0
3	50	сталь	26,0
4	100	п/э	2930,0
<b>с. Крайчиково</b>			
5	100	сталь	5061
6	50	сталь	309
7	100	п/э	2900
<b>д. Плахино</b>			
8	100	сталь	330
9	50	п/э	86
10	100	п/э	2483

Перечень устройств и сооружений, установленных на водопроводных сетях централизованных систем водоснабжения Крайчиковского сельского поселения приведен ниже (Таблица 3).

**Таблица 3 - Перечень устройств и сооружений, установленных на водопроводных сетях централизованных систем водоснабжения Крайчиковского сельского поселения.**

№ п/п	Наименование сооружения	Количество, шт.	Примечание
<b>д. Александровка</b>			
1	Водоразборная колонка	19	

№ п/п	Наименование сооружения	Количество, шт.	Примечание
3	Смотровые колодцы	7	
<b>с. Крайчиково</b>			
4	Водоразборные колонки	25	
6	Смотровые колодцы	25	
<b>д. Плахино</b>			
7	Водоразборная колонка	15	
9	Смотровые колодцы	8	

*Выявленные проблемы и несоответствия требованиям.*

– наличие значительного износа водопроводных сетей, а также устройств и сооружений на них (колодцы, водоразборная и запорная арматура);

– системы наружного противопожарного водоснабжения населенного пункта Плахино Крайчиковского сельского поселения не соответствуют противопожарным требованиям СП 8.13130.2009.

#### **2.4.5 Централизованная система горячего водоснабжения**

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Крайчиковского сельского поселения отсутствует.

#### **2.4.6 Технические и технологические проблемы существующей системы водоснабжения**

– Нарушены требования по соблюдению и обеспечению зон санитарной охраны подземного водозабора (отсутствуют ограждения площадок, территории не благоустроены), отсутствуют павильоны насосных станций;

– значительный износ водозаборных сооружений, в том числе эксплуатационной колонны скважины, водоподъемного оборудования;

– отсутствуют приборы учета и контроля на объектах водоснабжения и у потребителей системы водоснабжения;

– отсутствует автоматическая система регулирования энергопотребления насосных агрегатов и подачи воды потребителю при различных режимах водопотребления;

– нарушены требования противопожарной безопасности из-за отсутствия запаса воды на нужды пожаротушения, а также запаса воды на случай аварии (д. Плахино);

– крайне низкая надежность работы водопроводно-распределительных сетей, а также сооружений на них, запорного и водоразборного оборудования по причине высокого процента износа системы;

– отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю.

#### **2.5 Технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территориям распространения вечномерзлых грунтов**

На территории Крайчиковского сельского поселения вечномерзлые грунты отсутствуют. Фактов полного или частичного замерзания магистральной водопроводной сети не выявлено.

#### **2.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы**



**водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)**

Объекты централизованных систем водоснабжения Крайчиковского сельского поселения принадлежат администрации муниципального образования на праве собственности (имеются свидетельства о государственной регистрации права на объекты и сети водоснабжения).

### **3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

#### **3.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения**

*В период расчетного срока реализации мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Крайчиковского сельского поселения (до 2023 г.) необходимо выполнить:*

##### ***д. Александровка***

- строительство одной дополнительной водозаборной артезианской скважины с расчетным дебитом не менее 1,6 куб.м./час;
- реконструкция существующих водозаборных скважин в части выполнения мероприятий по промывке, очистке и дезинфекции фильтра и стволового пространства скважины, а также замены насосных агрегатов (при необходимости);
- строительство двух надземных павильонов водозаборных скважин, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;
- строительство одного РЧВ на площадке водопроводных сооружений объемом не менее 50 куб.м для хранения аварийного, регулирующего и пожарного запасов воды;
- установка станции водоподготовки производительностью 32,6 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);
- организация зоны санитарной охраны площадки водопроводных сооружений;
- прокладка новой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 4650 м. с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;
- произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), оснастив их приборами учета воды;
- оказание содействия в подключении частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды.

##### ***с. Крайчиково***

- строительство двух дополнительных водозаборных артезианских скважин с расчетным дебитом не менее 11,3 куб.м./час каждая (1 рабочая и 1 резервная скважины);
- реконструкция существующих водозаборных скважин в части выполнения мероприятий по промывке, очистке и дезинфекции фильтра и стволового пространства скважины, а также замены насосных агрегатов (при необходимости);
- строительство шести надземных павильонов водозаборных скважин, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;
- строительство одного РЧВ на площадке водопроводных сооружений объемом не менее 150 куб.м для хранения аварийного, регулирующего и пожарного запасов воды;
- установка станции водоподготовки производительностью 226,7 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);
- организация зоны санитарной охраны площадки водопроводных сооружений;



- прокладка новой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 7150 м. с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

- произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), оснастив их приборами учета воды;

- оказание содействия в подключении частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды.

#### **д. Плахино**

- строительство одной дополнительной водозаборной артезианской скважины с расчетным дебитом не менее 1,2 куб.м./час;

- реконструкция существующей водозаборной скважины в части выполнения мероприятий по промывке, очистке и дезинфекции фильтра и стволового пространства скважины, а также замены насосного агрегата (при необходимости);

- строительство двух надземных павильонов водозаборных скважин, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;

- строительство одного РЧВ на площадке водопроводных сооружений объемом не менее 50 куб.м для хранения аварийного, регулирующего и пожарного запасов воды;

- установка станции водоподготовки производительностью 22,7 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);

- организация зоны санитарной охраны площадки водопроводных сооружений;

- прокладка новой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 3300 м. с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

- строительство одного пожарного пирса на берегу р. Оша в целях соблюдения требований СП 8.13130.2009;

- тампонаж одной водозаборной скважины (восточная часть населенного пункта) в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных сооружений);

- произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), оснастив их приборами учета воды;

- оказание содействия в подключении частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды.

### **3.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений**

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения в зависимости от возможностей бюджета поселения (социально-экономического роста), а также финансовой поддержки уполномоченных структур Правительства Омской области.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Крайчиковского сельского поселения ориентирован на повышение численности, а также уровня благосостояния населения с обеспечением нормативной надежности систем и достижением максимального комфорта потребителя посредством ввода водопровода каждому абоненту.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных потребностей населения в услуге водоснабжения, с соблюдением требований и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, в соответствии с положениями документов территориального планирования и социально-экономического прогнозирования, принят оптимистический вариант (первый вариант) развития системы водоснабжения населенных пунктов д. Александровка, с. Крайчиково и д. Плахино Крайчиковского сельского поселения.

### **3.3 Противопожарное водоснабжение**

Расход воды на наружное пожаротушение (из водопроводной сети, на один пожар) и количество одновременных пожаров в д. Александровка, с. Крайчиково и д. Плахино Крайчиковского сельского поселения приняты на основании СП 8.13130.2009 (п. 5.1). Расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар принят 5 л/с; расчетное количество одновременных пожаров – один; продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Согласно СП 10.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» внутренний противопожарный водопровод в населенных пунктах не предусматривается.

Пожарный запас воды предусмотрен в РЧВ для каждой технологической зоны на площадке водопроводных сооружений.


Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Проектом предусмотрен один пожарный пирс в центральной части населенного пункта.

Насосные станции 2-го подъема, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, отнести к I категории.

Водопроводные сети предусмотрены кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более 100 – 150 м (при наличии мотопомп), по дорогам с твердым покрытием.

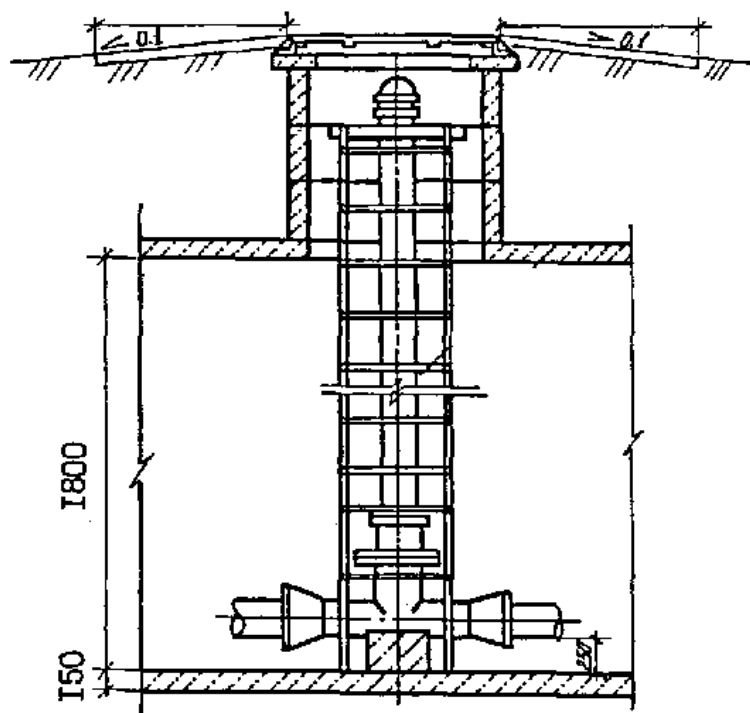


**Рисунок 1– Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети**

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

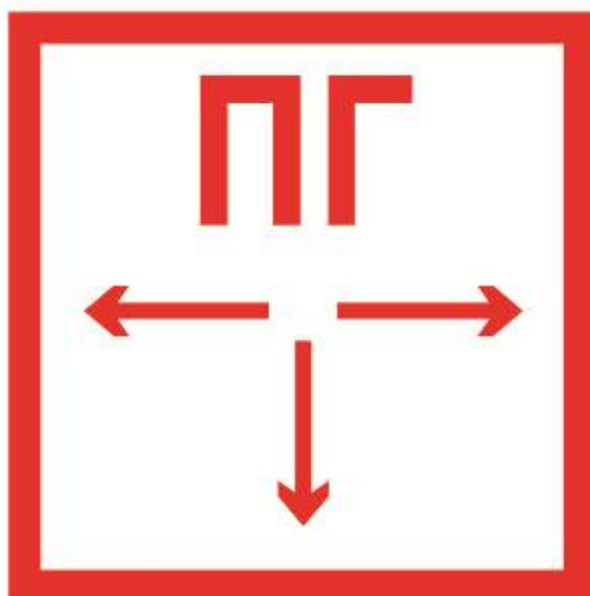

**Рисунок 2 – Указатель местоположения пожарного гидранта**

Местоположение и количество пожарных гидрантов на территории населенных пунктов Крайчиковского сельского поселения определить на стадии проектирования рабочей документации.

## **4 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ**

### **4.1 Современные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды**

Ежегодно с целью организации производственной деятельности разрабатывается и утверждается в установленном порядке Производственная программа деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей. Заключаются договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся водоснабжением.

Система фактического учета воды у коммерческих потребителей централизованной системы водоснабжения Крайчиковского сельского поселения отсутствует. Абоненты системы водоснабжения приборами учета воды не оборудованы.

Начисления за предоставленные услуги водоснабжения осуществляются на основании утвержденных норм потребления коммунальных услуг, действующих на территории Омской области в части холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (Приказ №113/35 от 08.07.2013 г. РЭК Омской области «Об утверждении временных нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области»; Приказ №133/38 от 15.08.2012 г. РЭК Омской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области»). Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В связи с отсутствием фактического учета воды у абонентов не представляется возможным выполнить структурный анализ потерь воды.

Потери воды приняты как неучтенные расходы дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 3 СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».

В соответствии с Приказами №113/35 и №133/38 РЭК Омской области определен общий баланс подачи и реализации воды, территориальный баланс по технологическим зонам, а также структурный баланс потребления по типам абонентов (Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7).

#### 4.1.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Таблица 4 – Общий баланс подачи и реализации воды на 01.01.2013 г.

№	Наименование системы водоснабжения	Численность населения	Водопотребление					
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды
			Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год				
Q <sup>сут</sup> , м³/сут								
Q <sup>год</sup> , тыс.м³/год								
1	с. Крайчиково	572	143,1	52,2	28,6	28,6	0,0	200,3
					2,6	10,4	0,0	65,2
2	д. Александровка	156	14,9	5,5	7,8	3,0	0,0	25,7
					0,7	1,1	0,0	7,2
3	д. Плахино	137	10,0	3,7	6,9	2,0	0,0	18,9
					0,6	0,7	0,0	5,0
Итого:		865	168	61	43,3	33,6	0,0	244,9
					3,9	12,3	0,0	77,5

**Примечание:** продолжительность поливного периода с 15 мая по 15 августа.

#### 4.1.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Таблица 5 – Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам системы водоснабжения на 01.01.2013 г.

№	Наименование технологической зоны водоснабжения	Численность населения в технологической зоне, чел	Объем подачи воды в сеть по технологическим зонам	
			Q <sup>сут</sup> , м <sup>3</sup> /сут	Q <sup>год</sup> , тыс.м <sup>3</sup> /год
1	Насосная станция первого подъема с. Крайчиково	572	200,3	65,2
2	Насосная станция первого подъема	156	25,7	7,2

№	Наименование технологической зоны водоснабжение	Численность населения в технологической зоне, чел	Объем подачи воды в сеть по технологическим зонам	
			$Q^{\text{сут}}, \text{ м}^3/\text{сут}$	$Q^{\text{год}}, \text{ тыс.м}^3/\text{год}$
	д. Александровка			
3	Насосная станция первого подъема д. Плахино	137	18,9	5,0
	<b>Итого:</b>	<b>865</b>	<b>245</b>	<b>77</b>

#### 4.1.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Таблица 6 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения с. Крайчиково по группам абонентов на 01.01.2013 г.

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
<b>Здания жилого и общественно-делового назначения:</b>				
1. Административные здания	работающих	51	15	0,77
2. Школа общеобразовательная	учащихся	150	20	3,00
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	25	80	2,00
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00
5. ФАП, поликлиники	посещений	12	10	0,12
6. Клубы	мест	150	8	1,20
7. Столовые	блюдо	400	12	4,80
8. Магазины продовольственные	работающих	8	30	0,24
9. Бани	посетитель	0	20	0,00
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	572	30,4	17,39
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	250	35,7	8,93
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	211	35,7	7,53
Свиньи	голов	311	24,7	7,68
Овцы, козы	голов	295	3,7	1,09
Лошади рабочие	голов	29	64,7	1,88
Куры	голов	1720	0,7	1,20
Утки, гуси	голов	400	0,7	0,28
<b>Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:</b>				<b>45,98</b>
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	415	35,7	14,82
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	585	35,7	20,88
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00
Лошади рабочие	голов	10	64,7	0,65
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00



Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
<b>Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):</b>				<b>36,35</b>
<b>Производственный сектор:</b>				
Мастерские	1 маст.	2	15000	30,00
Гараж	1 гар.	2	15000	30,00
Мойка машин в гараже с водопроводом:				
-машина грузовая	1 маш.	1	500	0,50
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00
Котельная:				
-промывка фильтров	1 пром.	4	по тех. паспорту	0,00
-работающий персонал	работающих	16	15	0,24
<b>Итого по производственному сектору:</b>				<b>60,74</b>
<b>Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):</b>				
На человека	чел.	572	50	28,60
<b>Итого полезный отпуск воды в сеть:</b>				<b>171,67</b>

**Таблица 7 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения д. Александровка по группам абонентов на 01.01.2013 г.**

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
<b>Здания жилого и общественно-делового назначения:</b>				
1. Административные здания	работающих	6	15	0,09
2. Школа общеобразовательная	учащихся	10	20	0,20
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	5	80	0,40
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00
5. ФАП, поликлиники	посещений	3	10	0,03

6. Клубы	мест	80	8	0,64
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00
8. Магазины продовольственные	работающих	2	30	0,06
9. Бани	посетитель	0	20	0,00
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	156	30,4	4,74
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	51	35,7	1,82
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	70	35,7	2,50
Свины	голов	134	24,7	3,31
Овцы, козы	голов	219	3,7	0,81
Лошади рабочие	голов	22	64,7	1,42
Куры	голов	327	0,7	0,23
Утки, гуси	голов	70	0,7	0,05
<b>Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:</b>				<b>14,88</b>
<b>Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:</b>				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00

Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00
<b>Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):</b>				<b>0,00</b>
<b>Производственный сектор:</b>				
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00
Мойка машин в гараже с водопроводом:				
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00
Котельная:				
-промывка фильтров	1 пром.	1	по тех. паспорту	0,00
-работающий персонал	работающих	4	15	0,06
<b>Итого по производственному сектору:</b>				<b>0,06</b>
<b>Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):</b>				
На человека	чел.	156	50	7,80
<b>Итого полезный отпуск воды в сеть:</b>				<b>22,74</b>

**Таблица 8 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения д. Плахино по группам абонентов на 01.01.2013 г.**

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
<b>Здания жилого и общественно-делового назначения:</b>				
1. Административные здания	работающих	8	15	0,12
2. Школа общеобразовательная	учащихся	5	20	0,10

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	8	80	0,64
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00
5. ФАП, поликлиники	посещений	10	10	0,10
6. Клубы	мест	80	8	0,64
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00
8. Магазины продовольственные	работающих	2	30	0,06
9. Бани	посетитель	0	20	0,00
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	137	30,4	4,16
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	28	35,7	1,00
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	39	35,7	1,39
Свиньи	голов	67	24,7	1,65

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Овцы, козы	голов	166	3,7	0,61
Лошади рабочие	голов	14	64,7	0,91
Куры	голов	292	0,7	0,20
Утки, гуси	голов	52	0,7	0,04
<b>Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:</b>				<b>9,97</b>
<b>Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:</b>				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00
<b>Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):</b>				<b>0,00</b>
<b>Производственный сектор:</b>				
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00
Мойка машин в гараже с водопроводом:				
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00
Котельная:				
-промывка фильтров	1 пром.	1	по тех. паспорту	0,00
-работающий персонал	работающих	4	15	0,06
<b>Итого по производственному сектору:</b>				<b>0,06</b>
<b>Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):</b>				
На человека	чел.	137	50	6,85
<b>Итого полезный отпуск воды в сеть:</b>				<b>16,88</b>

#### 4.1.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ежегодно с целью организации производственной деятельности разрабатывается и утверждается в установленном порядке Производственная программа деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей. Заключаются договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся водоснабжением.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Контроль объемов подъема воды (добычи воды из недр), а также объемов подачи воды в сеть не осуществляется по причине отсутствия приборов учета на скважинах для забора.

Система фактического учета воды у коммерческих потребителей централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Крайчиковского сельского поселения отсутствует.

#### 4.1.5 Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены исходя из следующих расчетных условий:

- соответствие расчетного дебита скважины объему отпуска воды в сеть;
- соответствие пропускной способности трубопроводов объему отпуска воды в сеть.

**Таблица 9 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Объем подачи воды, м3/сут	Резерв мощности водоподъемного оборудования, %	Дефицит водоподъемного оборудования, %	Резерв пропускной способности магистрального трубопровода, %	Дефицит пропускной способности магистрального трубопровода, %
1	с. Крайчиково	171,67	50	-	60	-
2	д. Александровка	22,74	50	-	60	-
3	д. Плахино	16,88	50	-	60	-
<b>Итого (сумма, средний процент):</b>		211,29	50	-	60	-

## **4.2 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды**

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.5.2 СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности  $K_{сут.}^{max}=1,20$ .

Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята на основании Приказа №113/35 от 08.07.2013 г. РЭК Омской области «Об утверждении временных нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области»; Приказа №133/38 от 15.08.2012 г. РЭК Омской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области» (в соответствии с пунктом 6 (примечания), таблица 1 СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*»).

В соответствии со схемой территориального планирования Колосовского района Омской области планируется повышение степени благоустройства жилой застройки: оборудование застройки горячим водоснабжением (индивидуальными водонагревателями) и водоотведением.

Потери воды приняты как неучтенные расходы дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 3 СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».

### **4.2.1 Описание централизованных системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения**

Система централизованного горячего водоснабжения в Крайчиковском сельском поселении не планируется. Потребители используют индивидуальные электрические (на перспективу - газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

## 4.2.2 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Таблица 10 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в с.Крайчиково

№	Период потребления услуг водоснабжения	Численность населения	Водопотребление							
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды		
									Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год
			Q <sup>сут</sup> , м³/сут							
			Q <sup>год</sup> , тыс.м³/год							
1	Существующее положение 2013 год	572	143,1	52,2	28,6	28,6	0,0	200,3		
					2,6	10,4	0,0	65,2		
2	Расчетный этап развития 2023 год	584	159,7	58,3	35,0	31,9	45,3	272,1		
					3,2	11,7	16,6	89,7		

Таблица 11 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в д.Александровка

№	Период потребления услуг водоснабжения	Численность населения	Водопотребление							
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды		
			Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год						
									Q <sup>сут</sup> , м³/сут	
									Q <sup>год</sup> , тыс.м³/год	
1	Существующее положение 2013 год	156	14,9	5,5	7,8	3,0	0,0	25,7		
					0,7	1,1	0,0	7,2		
2	Расчетный этап развития 2023 год	173	18,5	6,7	10,4	3,7	6,5	39,1		
					0,9	1,3	2,4	11,4		



Таблица 12 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в д.Плахино

№	Период потребления услуг водоснабжения	Численность населения	Водопотребление							
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды		
									Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год
			Q <sup>сут</sup> , м³/сут							
			Q <sup>год</sup> , тыс.м³/год							
1	Существующее положение 2013 год	137	10,0	3,7	6,9	2,0	0,0	18,9		
					0,6	0,7	0,0	5,0		
2	Расчетный этап развития 2023 год	138	12,0	4,4	8,3	2,4	4,5	27,2		
					0,7	0,9	1,7	7,7		

#### 4.2.3 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Таблица 13 – Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам системы водоснабжения Крайчиковского сельского поселения

№	Наименование технологической зоны водоснабжение	Численность населения в технологической зоне	Объем подачи воды по технологическим зонам	
			Q <sup>сут</sup> , м³/сут	Q <sup>год</sup> , тыс.м³/год
1	Насосная станция второго подъема с. Крайчиково	584	226,7	73,1
2	Насосная станция второго подъема д. Александровка	173	32,6	9,0
3	Насосная станция второго подъема д. Плахино	138	22,7	6,0
	<b>Итого:</b>	<b>895</b>	<b>282</b>	<b>88</b>

#### 4.2.4 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам абонентов

Таблица 14 – Прогноз распределения расходов воды на расчетный срок реализации схемы водоснабжения с. Крайчиково (2023 г.)

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q <sub>уд.</sub> , л/сут	Q <sub>ср.сут</sub> м <sup>3</sup> /сут	K <sub>сут</sub> <sup>max</sup>	Q <sub>max.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	
						лето	зима
Здания жилого и общественно-делового назначения:							
1. Административные здания	работающих	51	15	0,77	1,2	0,92	
2. Школа общеобразовательная	учащихся	150	20	3,00	1,2	3,60	
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	25	80	2,00	1,2	2,40	
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00	1,2	0,00	
5. ФАП, поликлиники	посещений	12	10	0,12	1,2	0,14	
6. Клубы	мест	150	8	1,20	1,2	1,44	
7. Столовые	блюдо	400	12	4,80	1,2	5,76	
8. Магазины продовольственные	работающих	8	30	0,24	1,2	0,29	
9. Бани	посетитель	0	20	0,00	1,2	0,00	
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00	1,2	0,00	
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00	1,2	0,00	
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00	1,2	0,00	
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00	1,2	0,00	
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00	1,2	0,00	
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q <sub>уд.</sub> , л/сут	Q <sub>ср.сут</sub> м <sup>3</sup> /сут	K <sub>сут</sub> <sup>max</sup>	Q <sub>max.сут</sub> м <sup>3</sup> /сут	
						лето	зима
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	584	30,4	17,75	1,2	21,30	
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	250	35,7	8,93	1,2	10,71	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	211	35,7	7,53	1,2	9,04	
Свиньи	голов	311	24,7	7,68	1,2	9,22	
Овцы, козы	голов	295	3,7	1,09	1,2	1,31	
Лошади рабочие	голов	29	64,7	1,88	1,2	2,25	
Куры	голов	1720	0,7	1,20	1,2	1,44	
Утки, гуси	голов	400	0,7	0,28	1,2	0,34	
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				46,34		55,61	
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	415	35,7	14,82	1,2	17,78	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	585	35,7	20,88	1,2	25,06	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	
Лошади рабочие	голов	10	64,7	0,65	1,2	0,78	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				36,35		43,62	
Производственный сектор:							
Мастерские	1 маст.	2	15000	30,00	1,0	30,00	
Гараж	1 гар.	2	15000	30,00	1,0	30,00	
Мойка машин в гараже с водопроводом:							
-машина грузовая	1 маш.	1	500	0,50	1,0	0,50	
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00	1,0	0,00	
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00	1,0	0,00	
Котельная:							
-промывка фильтров	1 пром.	4	по тех. паспорту	0,00	1,0	0,00	
-работающий персонал	работающих	16	15	0,24	1,0	0,24	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q <sub>уд.</sub> , л/сут	Q <sub>ср.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	K <sub>сут</sub> <sup>max</sup>	Q <sub>max.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	
						лето	зима
Итого по производственному сектору:				60,74		60,50	60,74
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):							
На человека	чел.	584	50	29,20	1,2	35,04	0
Итого по системе водоснабжения:							
				172,63		194,77	159,97

**Таблица 15 – Прогноз распределения расходов воды на расчетный срок реализации схемы водоснабжения д. Александровка (2023 г.)**

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q <sub>уд.</sub> , л/сут	Q <sub>ср.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	K <sub>сут</sub> <sup>max</sup>	Q <sub>max.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	
						лето	зима
Здания жилого и общественно-делового назначения:							
1. Административные здания	работающих	6	15	0,09	1,2	0,11	
2. Школа общеобразовательная	учащихся	10	20	0,20	1,2	0,24	
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	5	80	0,40	1,2	0,48	
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00	1,2	0,00	
5. ФАП, поликлиники	посещений	3	10	0,03	1,2	0,04	
6. Клубы	мест	80	8	0,64	1,2	0,77	
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00	1,2	0,00	
8. Магазины продовольственные	работающих	2	30	0,06	1,2	0,07	
9. Бани	посетитель	0	20	0,00	1,2	0,00	
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00	1,2	0,00	
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00	1,2	0,00	
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q <sub>уд.</sub> , л/сут	Q <sub>ср.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	K <sub>сут</sub> <sup>max</sup>	Q <sub>max.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	
						лето	зима
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00	1,2	0,00	
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00	1,2	0,00	
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00	1,2	0,00	
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	173	30,4	5,26	1,2	6,31	
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	51	35,7	1,82	1,2	2,18	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	70	35,7	2,50	1,2	3,00	
Свиньи	голов	134	24,7	3,31	1,2	3,97	
Овцы, козы	голов	219	3,7	0,81	1,2	0,97	
Лошади рабочие	голов	22	64,7	1,42	1,2	1,71	
Куры	голов	327	0,7	0,23	1,2	0,27	
Утки, гуси	голов	70	0,7	0,05	1,2	0,06	
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				15,40		18,48	
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00	1,2	0,00	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00		0,00	
Производственный сектор:							
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00	1,0	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	$q_{уд.}, л/сут$	$Q_{ср.сут}, м^3/сут$	$K_{сут}^{max}$	$Q_{max.сут}, м^3/сут$	
						лето	зима
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Мойка машин в гараже с водопроводом:							
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00	1,0	0,00	
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00	1,0	0,00	
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00	1,0	0,00	
Котельная:							
-промывка фильтров	1 пром.	1	по тех. паспорту	0,00	1,0	0,00	
-работающий персонал	работающих	4	15	0,06	1,0	0,06	
<b>Итого по производственному сектору:</b>				<b>0,06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):</b>							
На человека	чел.	173	50	8,65	1,2	<b>10,38</b>	0
<b>Итого по системе водоснабжения:</b>							
				<b>24,11</b>		<b>28,86</b>	18,54

**Таблица 16 – Прогноз распределения расходов воды на расчетный срок реализации схемы водоснабжения д. Плахино (2023 г.)**

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	$q_{уд.}, л/сут$	$Q_{ср.сут}, м^3/сут$	$K_{сут}^{max}$	$Q_{max.сут}, м^3/сут$	
						лето	зима
Здания жилого и общественно-делового назначения:							
1. Административные здания	работающих	8	15	0,12	1,2	0,14	
2. Школа общеобразовательная	учащихся	5	20	0,10	1,2	0,12	
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	8	80	0,64	1,2	0,77	
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00	1,2	0,00	
5. ФАП, поликлиники	посещений	10	10	0,10	1,2	0,12	
6. Клубы	мест	80	8	0,64	1,2	0,77	
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00	1,2	0,00	
8. Магазины продовольственные	работающих	2	30	0,06	1,2	0,07	
9. Бани	посетитель	0	20	0,00	1,2	0,00	
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q <sub>уд.</sub> , л/сут	Q <sub>ср.сут</sub> м <sup>3</sup> /сут	K <sub>сут</sub> <sup>max</sup>	Q <sub>max.сут</sub> м <sup>3</sup> /сут	
						лето	зима
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00	1,2	0,00	
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00	1,2	0,00	
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00	1,2	0,00	
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00	1,2	0,00	
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00	1,2	0,00	
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	138	30,4	4,20	1,2	5,03	
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	28	35,7	1,00	1,2	1,20	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	39	35,7	1,39	1,2	1,67	
Свиньи	голов	67	24,7	1,65	1,2	1,99	
Овцы, козы	голов	166	3,7	0,61	1,2	0,74	
Лошади рабочие	голов	14	64,7	0,91	1,2	1,09	
Куры	голов	292	0,7	0,20	1,2	0,25	
Утки, гуси	голов	52	0,7	0,04	1,2	0,04	
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				10,00		12,00	
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q <sub>уд.</sub> , л/сут	Q <sub>ср.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	K <sub>сут</sub> <sup>max</sup>	Q <sub>max.сут</sub> , м <sup>3</sup> /сут	
						лето	зима
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00	1,2	0,00	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
<b>Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Производственный сектор:</b>							
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Мойка машин в гараже с водопроводом:							
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00	1,0	0,00	
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00	1,0	0,00	
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00	1,0	0,00	
Котельная:							
-промывка фильтров	1 пром.	1	по тех. паспорту	0,00	1,0	0,00	
-работающий персонал	работающих	4	15	0,06	1,0	0,06	
<b>Итого по производственному сектору:</b>				<b>0,06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):</b>							
На человека	чел.	138	50	6,90	1,2	<b>8,28</b>	0
<b>Итого по системе водоснабжения:</b>							
				<b>16,96</b>		<b>20,28</b>	12,06



### 4.3 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Системы централизованного холодного водоснабжения Крайчиковского сельского поселения должны обеспечить максимально возможное водопотребление, поэтому за расчетный расход выбран максимальный суточный расход, определенный на расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2023 г.).

В соответствии с расчетным расходом определен состав сооружений систем централизованного водоснабжения и их характеристики.

#### 4.3.1 Насосные станции первого подъема

Количество скважин необходимое для обеспечения максимального суточного водопотребления Крайчиковского сельского поселения определено в таблице далее (Таблица 17).

Для бесперебойной подачи воды (в том числе во время обслуживания одной из скважин) используются резервные скважины, их количество принимается в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012 в зависимости от количества рабочих скважин и категории надежности систем водоснабжения.

**Таблица 17 – Ведомость определения количества рабочих и резервных скважин для водоснабжения Крайчиковского сельского поселения**

№ п/п	Наименование населенного пункта	$Q_{\text{max.сут}}$ м <sup>3</sup> /сут	Время работы водоподъемника в течении суток, ч	Расчетный дебит скважины, м <sup>3</sup> /ч	Количество рабочих скважин, шт	Количество резервных скважин, шт
1	с. Крайчиково	272,1	24	11,3	2	4
2	д. Александровка	39,1	24	1,6	1	1
3	д. Плахино	27,2	24	1,1	1	1

Периодичность включения насосной станции первого подъема (водозаборной скважины) должна зависеть от фактических изменений уровня воды в резервуарах чистой воды.

В соответствии с п.8.13 СП 31.13330.2012 существующие водозаборные скважины, дальнейшее использование которых невозможно либо не востребовано, подлежат ликвидации путем тампонажа. Ликвидационные мероприятия проводить в соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважины и оборудования их устьев и стволов (Постановление от 22 мая 2002 года № 22 Госгортехнадзора).

#### 4.3.2 Станции водоподготовки

Полный расход воды, поступающий на станцию водоподготовки определяется с учетом расхода воды на собственные нужды станции. Расход исходной воды на собственные нужды принят в соответствии с паспортом на установку автоматизированной станции химической подготовки воды.

Расчетный расход станций водоподготовки Крайчиковского сельского поселения определен в таблице ниже (Таблица 18).

**Таблица 18 – Ведомость определения расчетного расхода воды станций водоподготовки для водоснабжения Крайчиковского сельского поселения**

№ п/п	Наименование населенного пункта	$Q_{\text{max.сут}}$ , м <sup>3</sup> /сут	Ориентировочный расход исходной воды на собственные нужды станции, м <sup>3</sup> /сут	Расчетный расход станции, м <sup>3</sup> /сут	Расчетный расход станции <sup>1</sup> , м <sup>3</sup> /ч	Расчетный расход станции, л/с
1	с. Крайчиково	226,7	45,3	272,1	11,3	3,15
2	д. Александровка	32,6	6,5	39,1	1,6	0,45
3	д. Плахино	22,7	4,5	27,2	1,1	0,32

1) Расчетный часовой расход станции указан при условии работы станции в часы работы насосной станции первого подъема.

#### 4.3.3 Насосные станции второго подъема

В соответствии с расчетными балансами водопотребления определен режим работы насосной станции второго подъема в таблице ниже (Таблица 19).

**Таблица 19 – Режимы работы насосных станций второго подъема Крайчиковского сельского поселения**

№ п/п	Наименование населенного пункта	$Q_{\text{max.сут}}$ , м <sup>3</sup> /сут	Время работы водоподъемника в течении суток, ч	Расчетный расход насосной станции второго подъема, м <sup>3</sup> /ч	Количество рабочих насосов, шт	Количество резервных насосов, шт
1	с. Крайчиково	226,7	19	11,9	1	1
2	д. Александровка	32,6	19	1,7	1	1
3	д. Плахино	22,7	19	1,2	1	1

#### 4.3.4 Напорно-регулирующие сооружения

В Крайчиковском сельском поселении предусматривается размещение резервуаров чистой воды (РЧВ). Резервуары чистой воды предназначены для регулирования подачи воды насосной станцией первого подъема, а также для хранения противопожарного запаса воды.

Противопожарный запас воды в РЧВ определяется из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных пожарных гидрантов;
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

В соответствии с п. 9.7 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» количество резервуаров РЧВ принимается не менее двух.

**Таблица 20 – Ведомость определения объемов резервуаров чистой воды Крайчиковского сельского поселения**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Регулирующий запас воды, м <sup>3</sup>	Противопожарный запас воды, м <sup>3</sup>	Аварийный запас воды, м <sup>3</sup>	Промывочный запас воды, м <sup>3</sup>	Объем РЧВ, м <sup>3</sup>	Количество РЧВ, шт
1	с. Крайчиково	39,0	78,2	-	-	117,2	2
2	д. Александровка	5,8	58,9	-	-	64,7	2
3	д. Плахино	4,1	57,9	-	-	62,0	2

В соответствии с расчетами, учитывая, что прогнозы часовых расходов воды были выполнены в соответствии с расчетными графиками, приняты следующие параметры резервуаров чистой воды:

- с. Крайчиково –  $1 \times 150 \text{ м}^3$ ;
- д. Александровка –  $1 \times 50 \text{ м}^3$ ;
- д. Плахино –  $1 \times 50 \text{ м}^3$ .

РЧВ должен быть оборудован:

- подводящим (подающим) трубопроводом;
- отводящим трубопроводом;
- переливным устройством;
- спускным (грязевым) трубопроводом;
- устройством для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуара;
- устройством для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре;
- люками-лазами;
- лестницами.

В резервуарах питьевой воды для обеспечения постоянного режима работы фильтров, а так же для сохранения запасов воды в резервуаре при аварии на линии подачи, верх воронки или кромка приемной камеры должны быть расположены на 20 см ниже максимального уровня воды.

Отводящий трубопровод должен быть вмонтирован непосредственно в днище резервуара. Вход в отводящий трубопровод должен быть приподнят над днищем и оборудован сороудерживающей решеткой из стальных прутьев, что позволяет предохранить насос от загрязнения.

Равномерность обмена воды в резервуаре и предотвращение образования застойных зон должно быть обеспечено соответствующим размещением подводящего и отводящего трубопроводов.

#### **4.4 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации**

На период реализации схемы водоснабжения (до 2023г.) предложено статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделить ТСЖ «Крайчиковское» Колосовского района Омской области.

## **5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

### **5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам**

Схемой водоснабжения Крайчиковского сельского поселения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе и повышения качества воды на территории сельского поселения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного генеральным планом.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления Крайчиковского сельского поселения в части принятия решений по развитию системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию линейных объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов выполнена на основе объектов-аналогов.

**Таблица 21 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Крайчиковского сельского поселения с разбивкой по годам**

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
с. Крайчиково							
1	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (рабочая)	Обеспечение максимального суточного водопотребления	Западная часть населенного пункта	Нет	11,3 м³/ч, 272,1 м³/сут	до 2023 года	1,50
2	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (резервная)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения	Западная часть населенного пункта	Нет	11,3 м³/ч, 272,1 м³/сут	до 2023 года	1,50
3	Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения, включая насосную станцию второго подъема	Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки	Западная часть населенного пункта	Нет	11,3 м³/ч, 272,1 м³/сут	до 2023 года	11,30
4	Строительство резервуара чистой воды (РЧВ)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения (в том числе и пожарной безопасности населенного пункта)	Западная часть населенного пункта	Нет	1 шт, 150 м³	до 2023 года	7,50
5	Разводящая водопроводная сеть	Обеспечение централизованным холодным водоснабжения	Территория населенного пункта	Нет	7150 м, Ø110 мм	до 2023 года	17,87
6	Организация зоны санитарной охраны	Соблюдений санитарных требований; Обеспечение	Западная часть населенного пункта	Нет	1 шт; 0,8 га	до 2023 года	0,20

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
	источников питьевого водоснабжения, благоустройство площадки водопроводных сооружений	потребителей водой питьевого качества					
<b>Итого (до 2023 года):</b>							39,87
<b>д. Александровка</b>							
1	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (рабочая)	Обеспечение максимального суточного водопотребления	Северо-восточная часть населенного пункта	Нет	1,6 м³/ч, 39,1 м³/сут	до 2023 года	1,50
2	Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения, включая насосную станцию второго подъема	Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки	Северо-восточная часть населенного пункта	Нет	1,6 м³/ч, 39,1 м³/сут	до 2023 года	1,60
3	Строительство одного резервуара чистой воды (РЧВ)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения (в том числе и пожарной безопасности населенного пункта)	Северо-восточная часть населенного пункта	Нет	1 шт, 50 м³	до 2023 года	2,50
4	Разводящая водопроводная сеть	Обеспечение централизованным холодным водоснабжения	Территория населенного пункта	Нет	4650 м, Ø110 мм	до 2023 года	2,37

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
5	Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, благоустройство площадки водопроводных сооружений	Соблюдений санитарных требований; Обеспечение потребителей водой питьевого качества	Северо-восточная часть населенного пункта	Нет	1 шт; 0,7 га	до 2023 года	0,20
<b>Итого (до 2023 года):</b>							8,17
<b>д. Плахино</b>							
1	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (рабочая)	Обеспечение максимального суточного водопотребления	Западная часть населенного пункта	Нет	1,1 м³/ч, 27,2 м³/сут	до 2023 года	1,50
2	Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения, включая насосную станцию второго подъема	Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки	Западная часть населенного пункта	Нет	1,1 м³/ч, 27,2 м³/сут	до 2023 года	1,10
3	Строительство одного резервуара чистой воды (РЧВ)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения (в том числе и пожарной безопасности населенного пункта)	Западная часть населенного пункта	Нет	1 шт, 50 м³	до 2023 года	2,50
4	Разводящая водопроводная сеть	Обеспечение централизованным холодным водоснабжения	Территория населенного пункта	Нет	3300 м, Ø110 мм	до 2023 года	8,25

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
5	Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, благоустройство площадки водопроводных сооружений	Соблюдений санитарных требований; Обеспечение потребителей водой питьевого качества	Западная часть населенного пункта	Нет	1 шт; 0,6 га	до 2023 года	0,20
6	Строительство пожарного пирса	Соблюдений противопожарных требований		Нет	1 шт	до 2023 года	0,20
7	Тампонаж действующих скважин	Соблюдений санитарных требований		Нет	1 шт	до 2023 года	0,20
<b>Итого (до 2023 года):</b>							13,95
<b>Итого по сельскому поселению (до 2023 года):</b>							61,99



## **6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

### **6.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод**

При проведении мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (в том числе водозаборных сооружений) необходимо выполнять требования Федерального законодательства по организации зон их санитарной охраны.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и предусматривают следующие расстояния:

- от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных) — не менее 30 м;
- от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, имеет ширину не менее 100 м.

Территория первого пояса зоны спланирована, огорожена и озеленена.

На площадке предусмотрена система водоотведения от станции водоподготовки и от насосной станции второго подъема.

Предусмотрены вспомогательные сооружения: склад и трансформаторная подстанция. Предусмотрены подъездные пути и ко всем сооружениям шириной 3 метра и площадка для разворота машин. Выполнена привязка сооружений к местности.

На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений предусматривается сторожевая охрана и технические средства охраны.

На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;
- должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

– допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 (50) м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

На территории второго пояса зоны водопроводных сооружений надлежит:

– осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

– благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

– производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Во втором поясе зоны водопроводных сооружений запрещается:

– загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

– размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

– применение удобрений и ядохимикатов.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дренажи и др.);
- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору ( $T_m$ ). При определении границ второго пояса  $T_m$  принимается по таблице ниже (Таблица 22).

**Таблица 22- Время  $T_m$  расчет границ 2-го пояса ЗСО**

Гидрогеологические условия	Тм (в сутках)	
	В пределах I и II климатических районов	В пределах III климатического района <*>
1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также безнапорные межпластовые воды, непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом)	400	400
2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом)	200	100
<*> Климатические районы в соответствии с действующими СНиП.		

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного  $T_x$  ( $T_x$  принимается как средний срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- проезд строительной техники осуществлять только в пределах полосы отвода для производства работ;
- применение не токсичных (сертифицированных) строительных материалов;

- запрещение слива производственных (в том числе промывных вод) и бытовых отходов на поверхность земли;

- соблюдение требований по складированию отходов производства (строительного мусора) в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

## **6.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)**

Проблемы рационального использования природных ресурсов, поиска и разработки эффективных методов защиты окружающей среды и, в частности, очистка промывных сточных вод станции водоподготовки приобретают на современном этапе особую актуальность.

Необходимой и неотъемлемой операцией в технологиях обезжелезивания подземных вод, использующих в качестве основной ступени очистки фильтровальные сооружения с зернистыми загрузками различных типов, является регенерация последних, как правило, отмывка чистой водой (иногда в сочетании с воздухом) от нерастворимых соединений железа. Согласно нормам количество резервируемой для промывки фильтров воды составляет 20% от производительности станции без системы повторного использования воды и 3–4% при повторном использовании промывной воды.

При обслуживании и эксплуатации станций обезжелезивания существует два подхода к решению проблемы, связанной с загрязненными промывными водами подземных вод:

- сброс в поверхностные водоёмы или водоотводящие сети населенных пунктов;
- осветление промывных вод для повторного использования с дальнейшим обезвоживанием осадка на иловых площадках.

В последние годы был принят ряд законодательных документов по охране окружающей среды, которые регламентируют сброс загрязненных промывных вод в водоёмы. Следует отметить, что сброс загрязненных вод в водоотводящие сети, содержащих только минеральные тонкодисперсные загрязнения, не рекомендуется по причине усложнения их эксплуатации, а также усложнения работы канализационных очистных сооружений.

С целью исключения негативного влияния на окружающую среду промывных сточных вод станции водоподготовки необходимо использовать высокоэффективные технологии соответствующие современным природоохранным нормам.

## **6.3 Экологические аспекты при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке**

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

- для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;
- условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;
- при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном отсеке (помещении);
- помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.

## **7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды, электрической энергии при транспортировке;
- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Целевые показатели деятельности ТСЖ «Крайчиковское» Колосовского района Омской области приведены ниже (Таблица 23).

Таблица 23 – Целевые показатели деятельности ТСЖ «Крайчиковское» Колосовского района Омской области в части водоснабжения д. Александровка, с. Крайчиково и д. Плахино

№	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Показатели целевых индикаторов	
			2013 (исходный год)	2023 (расчетный срок)
1	Численность населения	чел.	865	895
2	Протяженность сетей	км.	15,1	15,2
3	Объем производства товаров и услуг	тыс. куб. м./год	77,5	108,8
4	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м./год	70,6	103,4
5	Удельное водопотребление	куб. м/чел	0,030	0,098
6	Объем потерь	тыс. куб.м./год	6,9	5,4
7	Уровень потерь	%	9	5
8	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб.м./год	70,6	103,4
9	Фактическая производительность оборудования	тыс.куб.м/сут	0,212	0,338
10	Уровень загрузки производственных мощностей	%	50	100
11	Установленная производительность оборудования	тыс.куб.м/сут	0,48	0,338
12	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета	тыс.куб.м./ год	0	103,4
13	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	0	100
14	Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды	тыс. кВтч./ год	х	х
15	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)	кВтч/куб.м.	х	х

## **8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

На территории населенных пунктов д. Александровка, с. Крайчиково и д. Плахино Крайчиковского сельского поселения бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.