



ООО «БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ «ГИДРАВЛИКА»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2023 ГГ.

Омск 2013

ООО «БЮРО ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
«ГИДРАВЛИКА»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2023 ГГ.

Заказчик: Администрация Чапаевского сельского поселения
Колосовского района Омской области

Договор: №1 от 20 ноября 2013 г.

Исполнитель: ООО «БИО «Гидравлика»

Шифр: СВ-1316

Директор

Е.С. Рожков

Главный инженер

А.Ю. Носков

Омск 2013

СОСТАВ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОСОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование документа
<i>Графические материалы</i>	
1	01 Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения с. Чапаево
2	02 Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения д. Кабурлы
3	03 Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения д. Мяслики
4	04 Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения д. Плотниково
5	05 Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения д. Кубрино
<i>Текстовые материалы</i>	
6	Схема водоснабжения Чапаевского сельского поселения Колосовского района Омской области на период с 2013 по 2023 гг.
<i>Электронная версия проекта</i>	
7	CD-диск. Схема водоснабжения Чапаевского сельского поселения Колосовского района Омской области на период с 2013 по 2023 гг.

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8
1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.....	11
2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	15
3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	25
4 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	30
5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	63
6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	69
7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ..	73
8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	75

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка схемы водоснабжения Чапаевского сельского поселения Колосовского района Омской области на период с 2013 по 2023 гг. выполнена на основании Договора №1 от 20 ноября 2013 г. в соответствии с п. 1.3 (Требования к разработке Документации определяются Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" № 416-ФЗ от 7 декабря 2011г., Постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» №782 от 5 сентября 2013 г., а также иными нормативными документами и правилами).

Целью разработки схемы водоснабжения является:

- обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;
- соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;
- внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.

Основные задачи разработки схемы водоснабжения состоят в следующем:

- развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;
- модернизация системы водоснабжения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах Колосовского муниципального района Омской области Российской Федерации, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.

Схема водоснабжения Чапаевского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области на период с 2013 по 2023 гг. разработана в соответствии со следующими документами:

- 1) Документы территориального планирования, включающие в себя:
 - Схема территориального планирования Колосовского муниципального района Омской области (утверждена Решением Совета Колосовского муниципального района Омской области №311 от 30.09.2013г.);
 - Схема планировочной структуры генерального плана с. Чапаево Колосовского муниципального района Омской области (утверждена решением Совета депутатов);
 - Схема планировочной структуры генерального плана д. Кабурлы Колосовского муниципального района омской области (утверждена решением Совета депутатов);
 - Схема планировочной структуры генерального плана д. Мясники Колосовского муниципального района омской области (утверждена решением Совета депутатов);
 - Схема планировочной структуры генерального плана д. Плотниково Колосовского муниципального района омской области (утверждена решением Совета депутатов).
- 2) Документы социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования, включающие в себя:
 - Долгосрочная целевая программа Колосовского муниципального района «Чистая вода» на 2010 – 2015 годы (утверждена Постановлением Главы Колосовского муниципального района Омской области от 26.11.2009 № 466-П);

– Программа комплексного социально-экономического развития Колосовского муниципального района Омской области на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы);

– Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чапаевского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области на 2012-2017 годы (утверждена постановлением главы Чапаевского сельского поселения №55 от 25.12.2012г.).

3) Иные материалы, обязательные к учету:

– «Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах Колосовского муниципального района Омской области», выполненное ЗАО «Родник» (г. Омск) на основании договора № 16-о/и от 17.07.2009г.

4) Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями (от 23.07.2013 N 247-ФЗ).

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

– Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

– Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схема водоснабжения определяет направления развития систем водоснабжения населенных пунктов Чапаевского сельского поселения, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» №782 от 5 сентября 2013 г. определен следующий срок реализации схемы водоснабжения Чапаевского сельского поселения:

Исходный год проектирования – 2013 год – 874 чел. (численность принята на основании статистических показателей администрации Чапаевского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области на 01.01.2013г.); в том числе,

– с. Чапаево – 519 чел.;

– д. Кабурлы – 183 чел.;

– д. Плотниково – 61 чел.;

– д. Мяслики – 100 чел.;

– д. Кубрино – 1 чел.

Расчетный срок реализации проекта – 2023 год – 904 чел. (численность принята на основании положений документов территориального планирования и социально-экономического прогнозирования Колосовского района Омской области на 2023г.) в том числе,

– с. Чапаево – 533 чел.;

– д. Кабурлы – 190 чел.;

- д. Плотниково – 76 чел;
- д. Мяслики – 105 чел.;
- д. Кубрино – без развития.

Схема водоснабжения определяет места размещения водопроводных сооружений (в том числе водозаборных, водоочистных, регулирующих, противопожарных и др. сооружений); направления магистральных сетей и их характеристики; перечень необходимых инженерных сооружений, а также сооружений, подлежащих реконструкции; последовательность выполнения работ и ориентировочную стоимость мероприятий.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«электронная модель системы водоснабжения» - информационная система, включающая в себя базы данных, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованной системы холодного водоснабжения, осуществление механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованной системы водоснабжения;

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения (или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения);

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период времени воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления

пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения»;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приведены мероприятия, предусмотренные утвержденными (разработанными) документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

Схемой территориального планирования Колосовского муниципального района (утверждена Решением Совета Колосовского муниципального района Омской области №311 от 30.09.2013г.) на территории Чапаевского сельского поселения предусматривается ряд мероприятий.

В сфере образования:

- дошкольное учреждение на 90 мест в с. Чапаево;
- дошкольное учреждение на 20 мест в д.Мясники;
- начальная школа на 30 мест в д. Кабурлы;
- дошкольное учреждение на 20 мест в д. Кабурлы.

В области культуры и искусства:

- дострой сельского дома культуры на 300 мест в с. Чапаево;
- культурно-досуговый центр в д. Кабурлы.

В сфере физической культуры и спорта:

- плоскостные сооружения в населённых пунктах муниципального района площадью 0,2 га.

В сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- пожарное депо на 1 автомобиль в с. Чапаево.

На территории Колосовского муниципального района Омской области предусмотрено размещение следующих объектов среднего и малого бизнеса:

- молочной и мясной продукции (Чапаевское СП);
- продукции растениеводства (Чапаевское СП);
- предприятие бытового обслуживания населения на 1 рабочее место в с. Чапаево.

В области газоснабжения:

- проектирование сетей газоснабжения и строительство межпоселковых газопроводов в целях снабжения потребителей, в том числе населения природным газом.

В сфере водоснабжения:

- переход на централизованное водоснабжение всех населённых пунктов муниципального района до 2020 года;
- тампонирующее шахтных колодцев на территории муниципального района, либо сохранение их в качестве резервного источника водоснабжения;
- строительство водозаборных скважин для обеспечения населённых пунктов муниципального района качественной питьевой водой;
- обеспечение водоподготовки на водозаборах населённых пунктов в зависимости от качества воды;
- проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопроводного хозяйства в населённых пунктах муниципального района.

В целях защиты источников водоснабжения на территории Колосовского муниципального района согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются:

– граница первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод*.

– Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода**.

Примечание:

* Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

** Ширина санитарно - защитной полосы устанавливается при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

При необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

На основании долгосрочной целевой программы Колосовского муниципального района «Чистая вода» на 2010 – 2015 годы (утверждена Постановлением Главы Колосовского муниципального района Омской области от 26.11.2009 № 466-П) запланированы следующие мероприятия:

– строительство водонапорной башни в д. Мясники (период реализации 2013 г., стоимость мероприятия: 1184 тыс.руб.);

– строительство 3-х шахтных колодцев в д. Кабурлы (период реализации 2014 г., стоимость мероприятия: 496 тыс.руб.);

– строительство 3-х шахтных колодцев в д. Кабурлы (период реализации 2015 г., стоимость мероприятия: 535 тыс.руб.).

Программа комплексного социально-экономического развития Колосовского муниципального района Омской области на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы) предусматривает увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества – до 81,2%, увеличение уровня обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения – до 23,2%.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чапаевского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области на 2012-2017 годы (утверждена постановлением главы Чапаевского сельского поселения №55 от 25.12.2012г.) запланирован ряд следующих мероприятий (Таблица 1).

Таблица 1 - Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чапаевского сельского поселения в части системы водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки годы	Исполнители	Объем финансирования мероприятий, тыс.руб.(реализация)						
				Всего за 2012 2017 г.г.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	строительство резервуара в с. Чапаево объемом 100 м³	2015-2016	Администрация Чапаевского СП	54,0	-	-	-	24,0	30,0	-
2	Строительство разводящих сетей водопроводов в д. Кабурлы 1,8 км.	2014-2017	Администрация Чапаевского СП	90,0	-	-	20,0	20,0	25,0	25,0
3	Реконструкция разводящих сетей водопроводов в с. Чапаево 6,8 км., д. Мяслики 1,1 км., д. Плотиново 1,2 км.	2013-2017	Администрация Чапаевского СП	364,0	-	72,0	72,0	72,0	72,0	76,0
4	Ликвидация двух скважин в с. Чапаево	2013-2014	Администрация Чапаевского СП	4,0	-	2,0	2,0	-	-	-
5	Строительство водозаборных скважин глубиной 100 м. в с. Чапаево 2 шт., д. Кабурлы 2 шт., д. Мяслики 1 шт., д. Плотиново 1 шт.	2013-2017	Администрация Чапаевского СП	180,0	-	30,0	30,0	30,0	45,0	45,0
6	Реконструкция скважин в д. Мяслики 1 шт., д. Плотиново 1 шт.	2014-2015	Администрация Чапаевского СП	20,0	-	-	10,0	10,0	-	-
7	Строительство павильонов в с. Чапаево 2 шт., д. Кабурлы 2 шт., д. Мяслики 2 шт., д. Плотиново 2 шт.	2015-2017	Администрация Чапаевского СП	120,0	-	-	-	35,0	35,0	50,0
8	строительство НФС станции водоочистки в с. Чапаево 1 шт., д. Кабурлы 1 шт.	2016-2017	Администрация Чапаевского СП	40,0	-	-	-	-	15,0	25,0
9	строительство частотно-регулируемый НС в с. Чапаево 1 шт., д. Кабурлы 1 шт.	2017	Администрация Чапаевского СП	10,0	-	-	-	-	-	10,0
10	строительство водонапорной башни в д. Мяслики 15 м³, д. Плотиново 15 м³	2015-2017	Администрация Чапаевского СП	70,0	-	-	-	10,0	25,0	35,0
	ЗСО объектов в с. Чапаево 1 шт., д. Кабурлы 1 шт., д. Мяслики 1 шт., Плотиново 1 шт.	2015-2017	Администрация Чапаевского СП	70,0	-	-	-	17,0	18,0	35,0
	Итого	2012-2017		1022,0	-	104,0	134,0	208,0	275,0	301,0

На основании выполненного ЗАО «Родник» отчета по обоснованию инвестиций в строительство объектов водоснабжения в населенных пунктах Колосовского муниципального района Омской области (договор № 16-о/и от 17.07.2009 г.), для удовлетворения водопотребности населения были утверждены следующие решения:

- осуществить бурение водозаборных скважин с обустройством их надкаптажными павильонами и зоной санитарной охраны в населенных пунктах д. Кабурлы, д. Мяслики, д. Плотииково, с. Чапаево;
- реконструировать существующие скважины в населенных пунктах: д. Мяслики, д. Плотииково;
- установить модульные насосные станции с частотно-регулируемыми насосами в д. Кабурлы, с. Чапаево;
- в зависимости от качества исходной воды предусмотреть установку локальных систем водоочистки для снабжения населения водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в населенных пунктах: д. Кабурлы, с. Чапаево;
- провести реконструкцию водопроводных сетей в населенном пункте с. Чапаево;
- осуществить строительство водопроводных сетей в населенном пункте д. Кабурлы;
- предусмотреть строительство резервуаров чистой воды в населенных пунктах муниципального района: д. Кабурлы, с. Чапаево;
- провести инвентаризацию всех водозаборных скважин с целью выявления принадлежности и возможности их дальнейшей эксплуатации, либо ликвидации. Зброшенные, бесхозные скважины, которые не подлежат ремонту, необходимо ликвидировать;
- балансодержателям скважин в установленном порядке оформить право пользования недрами (лицензии);
- с целью сбережения ресурсов подземных водоносных комплексов необходимо обеспечить защиту подземных вод от загрязнения, для чего обязательно обустройство над скважинами павильонов и зон санитарной охраны;
- в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения, должны быть устроены зоны санитарной охраны, для чего необходимо разработать проекты ЗСО, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. При отсутствии проекта ЗСО, его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории Чапаевского сельского поселения Колосовского района Омской области действуют и эксплуатируются три централизованные системы холодного водоснабжения. Централизованные системы холодного водоснабжения Чапаевского сельского поселения находятся в зоне эксплуатационной ответственности КФХ «Плоцкий С. А.» Колосовского района Омской области.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы холодного водоснабжения Чапаевского сельского поселения по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории системы водоснабжения. Нормативными требованиями допускают снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 часа.

Структура водоснабжения Чапаевского сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

- централизованной системой холодного водоснабжения с. Чапаево (скважина для забора воды → резервуар для хранения чистой воды → насосная станция 2-го подъема → водонапорная башня → распределительная сеть);
- централизованной системой холодного водоснабжения д. Мясники (скважина для забора воды → водонапорная башня → распределительная сеть);
- централизованной системой холодного водоснабжения д. Плотниково (скважина для забора воды → водонапорная башня → распределительная сеть).

Централизованные системы холодного водоснабжения Чапаевского сельского поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
- обеспечение водой питьевого качества личные подсобные хозяйства;
- тушение пожаров (в с. Чапаево хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным);
- нужды на промывку водопроводных сетей.

Администрация Чапаевского сельского поселения, также как и КФХ «Плоцкий С. А.» лицензии на добычу подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не имеет.

Территория Чапаевского сельского поселения разделена на 5 эксплуатационных зон, обслуживаемых КФХ «Плоцкий С. А.».

Размещение существующих сетей и объектов водоснабжения, а также подключенных к ним потребителей, представлено на схеме в составе графических материалов проекта «Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения. М 1:2000».

2.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В населенных пунктах Чапаевского муниципального образования Колосовского района Омской области имеются территории (эксплуатационные зоны), не охваченные централизованными системами водоснабжения, а именно – д. Кабурлы и д. Кубрино.

Также в с. Чапаево, д. Мяслики и д. Плотикиво имеется ряд абонентов, получающих услугу водоснабжения посредством водоразборных колонок, расстояние которых до ближайшего источника водоснабжения превышает нормативные требования СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 11.19) и составляет более 100м.

2.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для централизованных систем водоснабжения Чапаевского сельского поселения выделены следующие технологические зоны:

- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины №160000103 (1969 г., с. Чапаево, западная часть населенного пункта);
- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины №160000111 (восточная часть д. Мяслики);
- технологическая зона водоснабжения водозаборной скважины №160000114 (северная часть д. Плотикиво).

Вышеперечисленные технологические зоны состоят на обслуживании в КФХ «Плотикий С. А.» Колосовского района Омской области, осуществляющего холодное водоснабжение населения Чапаевского муниципального образования.

Из систем с нецентрализованной подачей воды населению Чапаевского сельского поселения отмечены д. Кубрино и д. Кабурлы. Жители данных населенных пунктов в качестве источника водоснабжения используют шахтные и индивидуальные приусадебные колодцы.

2.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

На стадии технического обследования и мониторинга работоспособности централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Чапаевского сельского поселения по состоянию на декабрь 2013г., подготовлен отчет (пп. 2.4.1-2.4.3 настоящей пояснительной записки).

Основными критериями технического обследования были определены:

- соблюдение мероприятий по обеспечению зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - пояс строгого режима (в соответствии п. 10.31 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);
- наличие павильонов насосных станций 1-го подъема (над водозаборными скважинами);
- износ скважинного и насосного оборудования;

- износ оборудования водонапорных башен;
- наличие узлов учета и контроля на водопроводных насосных станциях;
- наличие автоматических систем регулирования энергопотребления насосных агрегатов и подачи воды потребителю в различные режимы водопотребления;
- износ водопроводных сетей, а также сооружений на них (колодцы, водоразборные колонки, запорная арматура);
- наличие видимых потерь и неучтенных расходов воды;
- соответствие системы водоснабжения противопожарным требованиям (на основании СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);
- эффективность работы системы водоснабжения.

2.4.1 Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Описание существующих объектов водоснабжения

с. Чапаево

Основным источником водоснабжения с. Чапаево являются две водозаборные скважины:

– скважина инв. №160000103 глубиной 90 м. Местоположение скважины: с. Чапаево, ул. Центральная д. №1-б. Зона санитарной охраны не обеспечена. Скважины не обустроены надкаптажными павильонами. Ствол скважины закреплен обсадными трубами Д219. Установлен фильтр;

– скважина инв. №160000104 глубиной 90 м. Местоположение скважины: с. Чапаево, ул. Центральная д. №1-б. Зона санитарной охраны не обеспечена. Скважины не обустроены надкаптажными павильонами. Ствол скважины закреплен обсадными трубами Д219. Установлен фильтр. В настоящее время скважина не функционирует по причине большого физического износа.

На территории населенного пункта имеются две водонапорные башни №16000086 объемом 15 куб.м., 2008 года ввода и №160000106 объемом 9 куб.м., 1969 года ввода в эксплуатацию. Сооружение 2008 г. имеет среднюю степень физического износа, а водонапорная башня №160000106 имеет износ 100%.

д. Плотниково

Основным источником водоснабжения д. Плотниково является водозаборная скважина инв. №160000114 глубиной 120 м. Местоположение скважины: д. Плотниково, ул. Рабочая. Зона с, 200 м на юг от дома №21. Зона санитарной охраны не обеспечена. Скважины не обустроены надкаптажными павильонами. Ствол скважины закреплен обсадными трубами Д219. В скважине установлен фильтр.

На территории населенного пункта имеется водонапорная башня №160000113 объемом 9 куб.м. 1990 года ввода в эксплуатацию. Сооружение имеет высокую степень физического износа.

д. Мясники

Основным источником водоснабжения д. Мясники является водозаборная скважина инв. №160000111 глубиной 120 м. Местоположение скважины: д. Мясники, ул. Мясниковская, 200 м на юг от дома №18. Ствол скважины закреплен обсадными трубами Д219. В скважине установлен фильтр.

На территории населенного пункта имеется водонапорная башня №1600001110 объемом 9 куб.м. 1990 года ввода в эксплуатацию. Сооружение имеет высокую степень физического износа.

д. Кабурлы

Водоснабжение населения д. Кабурлы организовано на базе колодцев.

Шахтный колодец №1

1	Местоположение колодца	Д. Кабурлы, ул. Центральная
2	Количество домов/жителей, обслуживаемых колодцем	15/45
3	Радиус обслуживания	120
4	Дата постройки	1985 г.
5	Дата последнего ремонта, очистки, дезинфекции	2009 г.
6	Тип колодца	срубовый
7	Материал сруба	Берёза
8	Высота стенок над уровнем земли	1,2 м
9	Глубина колодца от поверхности воды до дна и до зеркала воды	6м/4м
10	Объём воды в колодце	3,5 м ³
11	Состояние внутренней поверхности стенок колодца	удовлетворительное
12	Состояние поверхности почвы вокруг колодца	дёрн
13	Наличие замощения, на каком расстоянии	Да, 1,5 м
14	Наличие ската, водоотводящей канавы, ограждения	огорожен
15	Имеется ли корыто для водопоя скота, на каком расстоянии	нет
16	Способ подъёма воды из колодца	ворот
17	Имеется ли бадья, ведро, подставка для вёдер	да
18	Наличие крышки, навеса, их состояние	Да, исправна
19	Расстояние от источников загрязнения	8 м
20	Расход воды в колодце, вода вычерпывается полностью или нет	Не полностью
21	Колебания уровня воды в колодце	Уровень снижается к концу осени
22	Данные лабораторных анализов качества воды	нет
23	Когда и кем проводился последний анализ	-

24	Данные о распространении инфекционных заболеваний на территории населённого пункта	нет
25	Кто проводит надзор и отвечает за санитарное состояние колодца	Староста н/п

Шахтный колодец №2

1	Местоположение колодца	Д. Кабурлы, ул. Центральная
2	Количество домов/жителей, обслуживаемых колодцем	15/45
3	Радиус обслуживания	120
4	Дата постройки	1985 г.
5	Дата последнего ремонта, очистки, дезинфекции	2009 г.
6	Тип колодца	срубовый
7	Материал сруба	Берёза
8	Высота стенок над уровнем земли	1,2 м
9	Глубина колодца от поверхности воды до дна и до зеркала воды	6м/4м
10	Объём воды в колодце	3,5 м ³
11	Состояние внутренней поверхности стенок колодца	удовлетворительное
12	Состояние поверхности почвы вокруг колодца	дёрн
13	Наличие замощения, на каком расстоянии	Да, 1,5 м
14	Наличие ската, водоотводящей канавы, ограждения	огорожен
15	Имеется ли корыто для водопоя скота, на каком расстоянии	нет
16	Способ подъёма воды из колодца	ворот
17	Имеется ли бадья, ведро, подставка для вёдер	да
18	Наличие крышки, навеса, их состояние	Да, исправна
19	Расстояние от источников загрязнения	8 м
20	Расход воды в колодце, вода вычерпывается полностью или нет	Не полностью
21	Колебания уровня воды в колодце	Уровень снижается к концу осени
22	Данные лабораторных анализов качества воды	нет
23	Когда и кем проводился последний анализ	-
24	Данные о распространении инфекционных заболеваний на	нет

	территории населённого пункта	
25	Кто проводит надзор и отвечает за санитарное состояние колодца	Староста н/п

Шахтный колодец №3

1	Местоположение колодца	Д. Кабурлы, ул. Центральная
2	Количество домов/жителей, обслуживаемых колодцем	15/45
3	Радиус обслуживания	120
4	Дата постройки	1985 г.
5	Дата последнего ремонта, очистки, дезинфекции	2009 г.
6	Тип колодца	бетонный
7	Материал сруба	-
8	Высота стенок над уровнем земли	1,2 м
9	Глубина колодца от поверхности воды до дна и до зеркала воды	6м/4м
10	Объём воды в колодце	3,5 м ³
11	Состояние внутренней поверхности стенок колодца	удовлетворительное
12	Состояние поверхности почвы вокруг колодца	дёрн
13	Наличие замощения, на каком расстоянии	Да, 1,5 м
14	Наличие ската, водоотводящей канавы, ограждения	огорожен
15	Имеется ли корыто для водопоя скота, на каком расстоянии	нет
16	Способ подъёма воды из колодца	ворот
17	Имеется ли бадья, ведро, подставка для вёдер	да
18	Наличие крышки, навеса, их состояние	Да, исправна
19	Расстояние от источников загрязнения	8 м
20	Расход воды в колодце, вода вычерпывается полностью или нет	Не полностью
21	Колебания уровня воды в колодце	Уровень снижается к концу осени
22	Данные лабораторных анализов качества воды	нет
23	Когда и кем проводился последний анализ	-
24	Данные о распространении инфекционных заболеваний на территории населённого пункта	нет

25	Кто проводит надзор и отвечает за санитарное состояние колодца	Староста н/п
----	--	--------------

Шахтный колодец №4

1	Местоположение колодца	Д. Кабурлы, ул. Зелёная
2	Количество домов/жителей, обслуживаемых колодцем	15/45
3	Радиус обслуживания	120
4	Дата постройки	1985 г.
5	Дата последнего ремонта, очистки, дезинфекции	2009 г.
6	Тип колодца	бетонный
7	Материал сруба	-
8	Высота стенок над уровнем земли	1,2 м
9	Глубина колодца от поверхности воды до дна и до зеркала воды	6м/4м
10	Объём воды в колодце	3,5 м ³
11	Состояние внутренней поверхности стенок колодца	удовлетворительное
12	Состояние поверхности почвы вокруг колодца	дёрн
13	Наличие замощения, на каком расстоянии	Да, 1,5 м
14	Наличие ската, водоотводящей канавы, ограждения	огорожен
15	Имеется ли корыто для водопоя скота, на каком расстоянии	нет
16	Способ подъёма воды из колодца	ворот
17	Имеется ли бадья, ведро, подставка для вёдер	да
18	Наличие крышки, навеса, их состояние	Да, исправна
19	Расстояние от источников загрязнения	8 м
20	Расход воды в колодце, вода вычерпывается полностью или нет	Не полностью
21	Колебания уровня воды в колодце	Уровень снижается к концу осени
22	Данные лабораторных анализов качества воды	нет
23	Когда и кем проводился последний анализ	-
24	Данные о распространении инфекционных заболеваний на территории населённого пункта	нет
25	Кто проводит надзор и отвечает за санитарное состояние колодца	Староста н/п

Выявленные проблемы и несоответствия требованиям.

- требования по соблюдению и обеспечению зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения (пояс строгого режима) – не выполняются;
- отсутствуют павильоны насосных станций на водозаборных скважинах;
- выявлен износ скважинного, насосного оборудования, а также оборудования водонапорных башен всех водозаборных узлов;
- нарушены требования противопожарной безопасности из-за отсутствия запаса воды на нужды пожаротушения, а также запаса воды на случай аварии;
- приборы учета расхода добываемой воды на водозаборных узлах отсутствуют.

На основании выполненного обследования централизованных систем водоснабжения с. Чапаево, д. Мяслики и д. Плотиново была установлена низкая эффективность работы систем водоснабжения в населенных пунктах Чапаевского сельского поселения.

2.4.2 Сооружения очистки и подготовки воды

В настоящее время вопрос качества подаваемой населению воды остается открытым.

Станции химической подготовки воды в населенных пунктах Чапаевского сельского поселения отсутствуют.

По данным Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Саргатском районе, 78% населения пользуются водой не соответствующей по санитарно-химическим показателям и 20% населения пользуются водой не соответствующей по микробиологическим показателям. В целом вода, поставляемая КФХ «Плоцкий С. А.», не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

На расчетный срок реализации схемы водоснабжения поселения необходимо включить в комплекс объектов водоснабжения – автоматизированную систему очистки и обеззараживания питьевой воды (блочное исполнение). Установка модульной системы очистки и обеззараживания воды позволит избежать подачи недоброкачественного ресурса потребителю.

2.4.3 Водопроводные насосные станции

На территории Чапаевского сельского поселения, действующая насосная станция 2-го подъема имеется только в с. Чапаево. Объект имеет высокую степень физического износа.

2.4.4 Водопроводные сети

Существующее описание водопроводных сетей.

На территории населенных пунктов Чапаевского сельского поселения для обеспечения жителей водой на распределительной сети централизованной системы водоснабжения размещены водоразборные колонки. При первичном визуальном осмотре водоразборных колонок выявлен их значительный износ.

с. Чапаево

Зона охвата потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 90%. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 6,780 км. Материальное исполнение – чугун. Условный диаметр 100 мм; глубина прокладки водопровода - 3,0 м. от

планировочной отметки поверхности земли. Водопроводная сеть в среднем находится в состоянии износа на 85 %.

д. Мясники

Зона охвата потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 90%. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 1,182 км. Материальное исполнение – чугун. Условный диаметр 100 мм; глубина прокладки водопровода - 3,0 м. от планировочной отметки поверхности земли. Водопроводная сеть в среднем находится в состоянии износа на 85 %.

д. Плотниково

Зона охвата потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 95%. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 1,095 км. Материальное исполнение – полиэтилен. Условный диаметр 100 мм; глубина прокладки водопровода - 3,0 м. от планировочной отметки поверхности земли. Водопроводная сеть в среднем находится в состоянии износа на 75 %.

Перечень водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения Чапаевского сельского поселения приведен ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Перечень водопроводных сетей централизованных систем водоснабжения Чапаевского сельского поселения

№п/п	Диаметры, мм	Материал, т/п	Протяженность, м
д. Плотниково			
1	90	полиэтилен	1095
с. Чапаево			
2	100	чугун	6780
д. Мясники			
3	100	чугун	1182
Итого:			9057

Перечень объектов, установленных на водопроводных сетях централизованных систем водоснабжения Чапаевского сельского поселения приведен ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Перечень объектов, установленных на водопроводных сетях централизованных систем водоснабжения Чапаевского сельского поселения

№ п/п	Наименование сооружения	Количество, шт	Примечание
с. Чапаево			
1	Водопроводная колонка	32	
2	Пожарные гидранты	-	
3	Задвижки d=100 мм	-	
4	Смотровые колодцы	38	
д. Плотниково			
5	Водопроводные колонки	-	
6	Пожарные гидранты	-	
7	Задвижки d=100 мм	-	
8	Смотровые колодцы	7	
д. Мясники			
9	Водопроводные колонки	-	
10	Пожарные гидранты	-	
11	Задвижки d=100 мм	-	

№ п/п	Наименование сооружения	Количество, шт	Примечание
12	Смотровые колодцы	-	

Выявленные проблемы и несоответствия требованиям.

– наличие значительного износа водопроводных сетей, а также устройств и сооружений на них (колодцы, водоразборная и запорная арматура);

– системы наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Чапаевского сельского поселения не соответствуют противопожарным требованиям СП 8.13130.2009.

2.4.5 Централизованная система горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Чапаевского сельского поселения отсутствует.

2.4.6 Технические и технологические проблемы существующей системы водоснабжения

– нарушены требования по соблюдению и обеспечению зон санитарной охраны подземного водозабора (отсутствуют ограждения площадок, территории не благоустроены), отсутствуют павильоны насосных станций;

– значительный износ водозаборных сооружений, в том числе эксплуатационной колонны скважины, водоподъемного оборудования;

– отсутствуют приборы учета и контроля на объектах водоснабжения и у потребителей системы водоснабжения;

– отсутствует автоматическая система регулирования энергопотребления насосных агрегатов и подачи воды потребителю при различных режимах водопотребления;

– нарушены требования противопожарной безопасности из-за отсутствия запаса воды на нужды пожаротушения, а также запаса воды на случай аварии;

– крайне низкая надежность работы водопроводно-распределительных сетей, а также сооружений на них, запорного и водоразборного оборудования по причине высокого процента износа системы;

– отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю.

2.5 Технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территориям распространения вечномерзлых грунтов

На территории Чапаевского сельского поселения вечномерзлые грунты отсутствуют. Фактов полного или частичного замерзания магистральной водопроводной сети не выявлено.

2.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованных систем водоснабжения Чапаевского сельского поселения принадлежат администрации муниципального образования на праве собственности (имеются свидетельства о государственной регистрации права на объекты и сети водоснабжения).

3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В период расчетного срока реализации мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Чапаевского сельского поселения (до 2023 г.) необходимо выполнить:

с. Чапаево

- строительство одной новой водозаборной артезианской скважины с расчетным дебитом не менее 7,4 куб.м./час (назначить основным источником водоснабжения);
- реконструкция существующей водозаборной скважины №160000103 в части выполнения мероприятий по промывке, очистке и дезинфекции фильтра и стволового пространства скважины, а также замены насосного агрегата (перевести в режим резервного использования);
- строительство двух надземных павильонов водозаборных скважин, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;
- строительство одного резервуара чистой воды (далее РЧВ) на площадке водопроводных сооружений объемом 100 куб.м для хранения аварийного, регулирующего и пожарного запасов воды;
- реконструкция и техническое перевооружение существующего резервуара чистой воды для хранения регулирующего и пожарного запасов воды (включая дезинфекцию, гидроизоляцию, установку запорно-регулирующей арматуры, установку датчиков уровня воды и иные виды работ, обеспечивающие безопасную и надежную эксплуатацию сооружений);
- установка станции водоподготовки производительностью 177,1 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);
- организация зоны санитарной охраны площадки водопроводных сооружений;
- прокладка новой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 7050 м с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;
- тампонаж одной водозаборной скважины №160000104 в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных сооружений);
- произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), оснастив их приборами учета воды;
- оказание содействия в подключении частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды.

д. Плотниково

- строительство двух новых водозаборных артезианских скважин с расчетным дебитом не менее 0,9 куб.м./час каждая (1 рабочая, 1 резервная скважины);
- строительство двух надземных павильонов водозаборных скважин, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;

- строительство двух РЧВ на площадке водопроводных сооружений объемом по 50 куб.м каждый для хранения аварийного, регулирующего и пожарного запасов воды;
- установка станции водоподготовки производительностью 21,8 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);
- организация зоны санитарной охраны площадки водопроводных сооружений;
- прокладка новой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 1050 м с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;
- тампонаж одной водозаборной скважины №160000114 в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных сооружений;
- произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), оснастив их приборами учета воды;
- оказание содействия в подключении частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды.

д. Мясники

- строительство двух новых водозаборных артезианских скважин с расчетным дебитом не менее 1,3 куб.м./час каждая (1 рабочая, 1 резервная скважины);
- строительство двух надземных павильонов водозаборных скважин, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;
- строительство двух РЧВ на площадке водопроводных сооружений объемом по 50 куб.м каждый для хранения аварийного, регулирующего и пожарного запасов воды;
- установка станции водоподготовки производительностью 32,0 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);
- организация зоны санитарной охраны площадки водопроводных сооружений;
- прокладка новой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 1250 м с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;
- тампонаж одной водозаборной скважины №160000111 в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных сооружений;
- произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), оснастив их приборами учета воды;
- оказание содействия в подключении частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды.

д. Кабурлы

- строительство двух новых водозаборных артезианских скважин с расчетным дебитом не менее 2,0 куб.м./час каждая (1 рабочая, 1 резервная скважины);
- строительство двух надземных павильонов водозаборных скважин, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;
- строительство двух РЧВ на площадке водопроводных сооружений объемом по 100 куб.м каждый для хранения аварийного, регулирующего и пожарного запасов воды;
- установка станции водоподготовки производительностью 48,6 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);
- организация зоны санитарной охраны площадки водопроводных сооружений;

- прокладка новой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 2500 м с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

- произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), оснастив их приборами учета воды;

- оказание содействия в подключении частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды.

д. Кубрино

- При наличии постоянного проживающего населения в д. Кубрино на расчетный срок реализации схемы водоснабжения необходимо создать условия по обеспечению жителей населенного пункта привозной водой питьевого качества от станции водоподготовки д. Плотниково (либо с. Бражниково).

3.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения в зависимости от возможностей бюджета поселения (социально-экономического роста), а также финансовой поддержки уполномоченных структур Правительства Омской области.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Чапаевского сельского поселения ориентирован на повышение численности, а также уровня благосостояния населения с обеспечением нормативной надежности систем и достижением максимального комфорта потребителя посредством ввода водопровода каждому абоненту.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных потребностей населения в услуге водоснабжения, с соблюдением требований и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, в соответствии с положениями документов территориального планирования и социально-экономического прогнозирования, принят оптимистический вариант (первый вариант) развития системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения.

3.3 Противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение (из водопроводной сети, на один пожар) и количество одновременных пожаров в с. Чапаево, д. Кабурлы, д. Мяслики и д. Плотниково Чапаевского сельского поселения приняты на основании СП 8.13130.2009 (п. 5.1). Расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар принят 5 л/с; расчетное количество одновременных пожаров – один; продолжительность тушения пожара – 3 часа. В д. Кубрино мероприятий по обеспечению противопожарного наружного водоснабжения не предусматривается.

Согласно СП 10.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» внутренний противопожарный водопровод в населенных пунктах не предусматривается.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей (данное требование распространяется на д. Кубрино).

Пожарный запас воды предусмотрен в РЧВ для каждой технологической зоны на площадке водопроводных сооружений.

Насосные станции II подъема, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, отнести к I категории.

Водопроводные сети предусмотрены кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более 100 – 150 м (при наличии мотопомп), по дорогам с твердым покрытием.

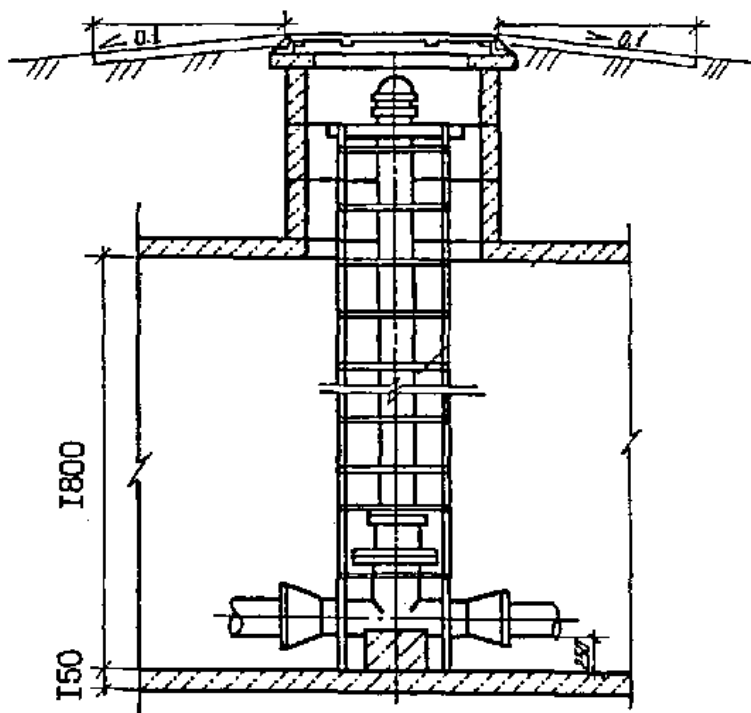


Рисунок 1 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков

и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

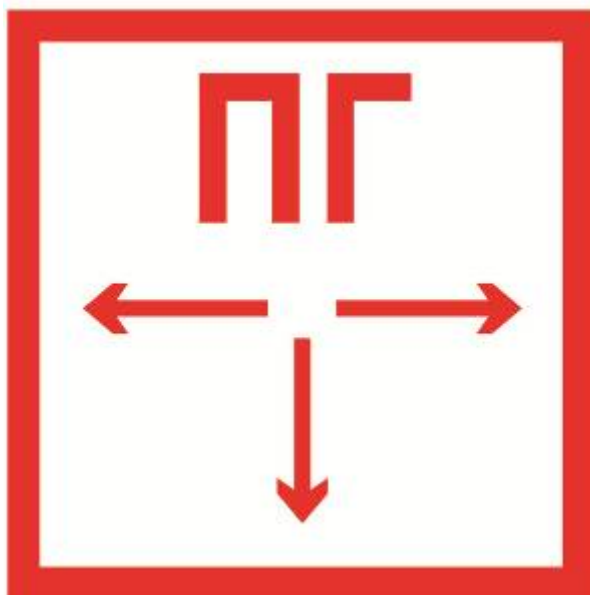


Рисунок 2 – Указатель местоположения пожарного гидранта

Местоположение и количество пожарных гидрантов на территории населенных пунктов Чапаевского сельского поселения определить на стадии проектирования рабочей документации.

4 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

4.1 Современные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Ежегодно с целью организации производственной деятельности разрабатывается и утверждается в установленном порядке Производственная программа деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей. Заключаются договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся водоснабжением.

Система фактического учета воды у коммерческих потребителей централизованной системы водоснабжения Чапаевского сельского поселения отсутствует. Абоненты системы водоснабжения приборами учета воды не оборудованы.

Начисления за предоставленные услуги водоснабжения осуществляются на основании утвержденных норм потребления коммунальных услуг, действующих на территории Омской области в части холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (Приказ №113/35 от 08.07.2013 г. РЭК Омской области «Об утверждении временных нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области»; Приказ №133/38 от 15.08.2012 г. РЭК Омской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области»). Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В связи с отсутствием фактического учета воды у абонентов не представляется возможным выполнить структурный анализ потерь воды.

Потери воды приняты как неучтенные расходы дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 3 СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

В соответствии с Приказами №113/35 и №133/38 РЭК Омской области определен общий баланс подачи и реализации воды, территориальный баланс по технологическим зонам, а также структурный баланс потребления по типам абонентов (Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7).

4.1.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Таблица 4 – Общий баланс подачи и реализации воды на 01.01.2013 г.

№	Наименование системы водоснабжения	Численность населения	Водопотребление					
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды
			Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год				
Q ^{сут} , м³/сут								
Q ^{год} , тыс.м³/год								
1	с. Чапаево	519	85,7	31,3	22,9	17,1	0,0	125,8
					2,1	6,3	0,0	39,6
2	д. Мясники	100	13,9	5,1	4,9	2,8	0,0	21,5
					0,4	1,0	0,0	6,5
3	д. Кабурлы	183	20,1	7,3	9,2	4,0	0,0	33,3
					0,8	1,5	0,0	9,6
4	д. Плотниково	61	9,5	3,5	3,9	1,9	0,0	15,3
					0,4	0,7	0,0	4,5
5	д. Кубрино	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
					0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:		864	129	47	40,9	25,8	0,0	195,9
					3,7	9,4	0,0	60,3

Примечание: продолжительность поливного периода с 15 мая по 15 августа.

4.1.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Таблица 5 – Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам системы водоснабжения на 01.01.2013 г.

№	Наименование технологической зоны водоснабжения	Численность населения в технологической зоне, чел	Объем подачи воды в сеть по технологическим зонам	
			$Q^{сут}, м³/сут$	$Q^{год}, тыс.м³/год$

№	Наименование технологической зоны водоснабжение	Численность населения в технологической зоне, чел	Объем подачи воды в сеть по технологическим зонам	
			$Q^{\text{сут}}, \text{ м}^3/\text{сут}$	$Q^{\text{год}}, \text{ тыс.м}^3/\text{год}$
1	Насосная станция первого подъема с. Чапаево	519	125,8	39,6
2	Насосная станция первого подъема д. Мясники	100	21,5	6,5
3	Насосная станция первого подъема д. Кабурлы	183	33,3	9,6
4	Насосная станция первого подъема д. Плотниково	61	15,3	4,5
5	Насосная станция первого подъема д. Кубрино	1	0,1	0,0
	Итого:	864	196	60

4.1.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Таблица 6 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения с. Чапаево по группам абонентов на 01.01.2013 г.

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Здания жилого и общественно-делового назначения:				
1. Административные здания	работающих	34	15	0,51
2. Школа общеобразовательная	учащихся	95	20	1,90

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м ³ /сут
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	17	80	1,36
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00
5. ФАП, поликлиники	посещений	20	10	0,20
6. Клубы	мест	0	8	0,00
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00
8. Магазины продовольственные	работающих	3	30	0,09
9. Бани	посетитель	0	20	0,00
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	519	30,4	13,92
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	190	35,7	6,78
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	260	35,7	9,28
Свиньи	голов	155	24,7	3,83
Овцы, козы	голов	320	3,7	1,18
Лошади рабочие	голов	53	64,7	3,43

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Куры	голов	2500	0,7	1,75
Утки, гуси	голов	470	0,7	0,33
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				40,51
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00
Производственный сектор:				
Мастерские	1 маст.	2	15000	30,00
Гараж	1 гар.	1	15000	15,00
Мойка машин в гараже с водопроводом:				
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00
Котельная:				
-промывка фильтров	1 пром.	2	по тех. паспорту	0,00
-работающий персонал	работающих	15	15	0,23
Итого по производственному сектору:				45,23
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):				
На человека	чел.	519	50	22,90
Итого полезный отпуск воды в сеть:				108,63

Таблица 7 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения д. Мясники по группам абонентов на 01.01.2013 г.

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Здания жилого и общественно-делового назначения:				
1. Административные здания	работающих	1	15	0,02
2. Школа общеобразовательная	учащихся	0	20	0,00
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	4	80	0,32
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00
5. ФАП, поликлиники	посещений	0	10	0,00
6. Клубы	мест	0	8	0,00
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00
8. Магазины продовольственные	работающих	1	30	0,03
9. Бани	посетитель	0	20	0,00
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	100	30,4	2,95
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	79	35,7	2,82
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	131	35,7	4,68
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	157	3,7	0,58
Лошади рабочие	голов	40	64,7	2,59
Куры	голов	250	0,7	0,18
Утки, гуси	голов	150	0,7	0,11
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				13,89
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00
Производственный сектор:				
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00
Мойка машин в гараже с водопроводом:				
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00
Котельная:				
-промывка фильтров	1 пром.	0	по тех. паспорту	0,00
-работающий персонал	работающих	0	15	0,00
Итого по производственному сектору:				0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):				
На человека	чел.	100	50	4,85
Итого полезный отпуск воды в сеть:				18,74

Таблица 8 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения д. Кабурлы по группам абонентов на 01.01.2013 г.

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Здания жилого и общественно-делового назначения:				
1. Административные здания	работающих	7	15	0,11
2. Школа общеобразовательная	учащихся	0	20	0,00
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	17	80	1,36
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00
5. ФАП, поликлиники	посещений	0	10	0,00
6. Клубы	мест	25	8	0,20
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00
8. Магазины продовольственные	работающих	2	30	0,06
9. Бани	посетитель	0	20	0,00
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м ³ /сут
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	183	30,4	5,59
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	92	35,7	3,28
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	130	35,7	4,64
Свиньи	голов	67	24,7	1,65
Овцы, козы	голов	420	3,7	1,55
Лошади рабочие	голов	30	64,7	1,94
Куры	голов	1300	0,7	0,91
Утки, гуси	голов	630	0,7	0,44
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				20,02
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00
Производственный сектор:				
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Мойка машин в гараже с водопроводом:				
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00
Котельная:				
-промывка фильтров	1 пром.	1	по тех. паспорту	0,00
-работающий персонал	работающих	3	15	0,05
Итого по производственному сектору:				0,05
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):				
На человека	чел.	183	50	9,20
Итого полезный отпуск воды в сеть:				29,26

Таблица 9 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения д. Плотниково по группам абонентов на 01.01.2013 г.

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Здания жилого и общественно-делового назначения:				
1. Административные здания	работающих	2	15	0,03
2. Школа общеобразовательная	учащихся	0	20	0,00
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	0	80	0,00
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00
5. ФАП, поликлиники	посещений	5	10	0,05
6. Клубы	мест	10	8	0,08
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00
8. Магазины продовольственные	работающих	1	30	0,03
9. Бани	посетитель	0	20	0,00
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м ³ /сут
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	61	30,4	2,37
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	34	35,7	1,21
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	61	35,7	2,18
Свиньи	голов	67	24,7	1,65
Овцы, козы	голов	148	3,7	0,55
Лошади рабочие	голов	19	64,7	1,23
Куры	голов	313	0,7	0,22
Утки, гуси	голов	116	0,7	0,08
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				9,49
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00
Производственный сектор:				
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00
Мойка машин в гараже с водопроводом:				
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00
Котельная:				
-промывка фильтров	1 пром.	0	по тех. паспорту	0,00
-работающий персонал	работающих	0	15	0,00
Итого по производственному сектору:				0,00
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):				
На человека	чел.	61	50	3,90
Итого полезный отпуск воды в сеть:				13,39

Таблица 10 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения д. Кубрино по группам абонентов на 01.01.2013 г.

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м³/сут
Здания жилого и общественно-делового назначения:				
1. Административные здания	работающих	0	15	0,00
2. Школа общеобразовательная	учащихся	0	20	0,00
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	0	80	0,00
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м ³ /сут
5. ФАП, поликлиники	посещений	0	10	0,00
6. Клубы	мест	0	8	0,00
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00
8. Магазины продовольственные	работающих	0	30	0,00
9. Бани	посетитель	0	20	0,00
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	1	30,4	0,03
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00
Свины	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	Норма водопотребления, л/сут	Отпуск воды в сеть, м ³ /сут
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				0,03
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:				
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00
Свиньи	голов	0	24,7	0,00
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00
Куры	голов	0	0,7	0,00
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00
Производственный сектор:				
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00
Мойка машин в гараже с водопроводом:				
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00
Котельная:				
-промывка фильтров	1 пром.	0	по тех. паспорту	0,00
-работающий персонал	работающих	0	15	0,00
Итого по производственному сектору:				0,00
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):				
На человека	чел.	1	50	0,05
Итого полезный отпуск воды в сеть:				0,08

4.1.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ежегодно с целью организации производственной деятельности разрабатывается и утверждается в установленном порядке Производственная программа деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей. Заключаются договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся водоснабжением.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Контроль объемов подъема воды (добычи воды из недр), а также объемов подачи воды в сеть не осуществляется по причине отсутствия приборов учета на скважинах для забора.

Система фактического учета воды у коммерческих потребителей централизованных систем водоснабжения населенных пунктов Чапаевского сельского поселения осуществляется для следующих абонентов:

- Чапаевская амбулатория: с. Чапаево, ул. Зеленая 2А;
- Дом интернат малой вместимости: с. Чапаево, ул. Зеленая 2А;
- Котельная Чапаевской амбулатории: с. Чапаево, ул. Зеленая 2Б;
- школа в с. Чапаево, ул. Зеленая, 37.
- Котельная Чапаевской школы: с. Чапаево, ул. Зеленая 37А.

4.1.5 Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены исходя из следующих расчетных условий:

- соответствие расчетного дебита скважины объему отпуска воды в сеть;
- соответствие пропускной способности трубопроводов объему отпуска воды в сеть.

Таблица 11 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Объем подачи воды, м3/сут	Резерв мощности водоподъемного оборудования, %	Дефицит водоподъемного оборудования, %	Резерв пропускной способности магистрального трубопровода, %	Дефицит пропускной способности магистрального трубопровода, %
1	с. Чапаево	114,66	30	-	30	-
2	д. Мясики	19,39	50	-	60	-
3	д. Кабурлы	29,75	50	-	60	-
4	д. Плотниково	13,23	50	-	60	-
Итого (сумма, средний процент):		177,03	45	-	52,5	-

4.2 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п.5.2 СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности $K_{сут.}^{max}=1,20$.

Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята на основании Приказа №113/35 от 08.07.2013 г. РЭК Омской области «Об утверждении временных нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области»; Приказа №133/38 от 15.08.2012 г. РЭК Омской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области» (в соответствии с пунктом 6 (примечания), таблица 1 СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»).

В соответствии со схемой территориального планирования Колосовского района Омской области планируется повышение степени благоустройства жилой застройки: оборудование застройки горячим водоснабжением (индивидуальными водонагревателями) и водоотведением.

Потери воды приняты как неучтенные расходы дополнительно в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 3 СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

4.2.1 Описание централизованных системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в Чапаевском сельском поселении не планируется. Потребители используют индивидуальные электрические (на перспективу - газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

4.2.2 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Таблица 12 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в с.Чапаево

№	Период потребления услуг водоснабжения	Численность населения	Водопотребление							
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды		
									Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год
			Q ^{сут} , м³/сут							
			Q ^{год} , тыс.м³/год							
1	Существующее положение 2013 год	533	88,0	32,1	26,7	17,6	0,0	132,3		
					2,4	6,4	0,0	40,9		
2	Расчетный этап развития 2023 год	533	96,3	35,2	32,0	19,3	29,5	177,1		
					2,9	7,0	10,8	55,9		

Таблица 13 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в д.Мясники

№	Период потребления услуг водоснабжения	Численность населения	Водопотребление							
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды		
									Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год
			Q ^{сут} , м³/сут							
			Q ^{год} , тыс.м³/год							
1	Существующее положение 2013 год	105	14,1	5,2	5,3	2,8	0,0	22,2		
					0,5	1,0	0,0	6,7		
2	Расчетный этап развития 2023 год	105	17,0	6,2	6,3	3,4	5,3	32,0		
					0,6	1,2	1,9	9,9		

Таблица 14 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в д.Кабурлы

№	Период потребления услуг водоснабжения	Численность населения	Водопотребление							
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды		
									Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год
			Q ^{сут} , м³/сут							
			Q ^{год} , тыс.м³/год							
1	Существующее положение 2013 год	190	20,2	7,4	9,5	4,0	0,0	33,8		
					0,9	1,5	0,0	9,7		
2	Расчетный этап развития 2023 год	190	24,2	8,8	11,4	4,8	8,1	48,6		
					1,0	1,8	3,0	14,6		

Таблица 15 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в д.Плотниково

№	Период потребления услуг водоснабжения	Численность населения	Водопотребление							
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды		
									Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год
			Q ^{сут} , м³/сут							
			Q ^{год} , тыс.м³/год							
1	Существующее положение 2013 год	76	9,4	3,4	3,8	1,9	0,0	15,1		
					0,3	0,7	0,0	4,5		
2	Расчетный этап развития 2023 год	76	11,3	4,1	4,6	2,3	3,6	21,8		
					0,4	0,8	1,3	6,7		

Таблица 16 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в д.Кубрино

№	Период потребления услуг водоснабжения	Численность населения	Водопотребление					
			Хозяйственно-питьевое		Полив	Потери воды при транспортировке	Собственные нужды	Объем подъема воды
			Объем реализации воды, м³/сут	Годовой объем реализации воды, тыс.м³/год				
Q ^{сут} , м³/сут								
Q ^{год} , тыс.м³/год								
1	Существующее положение 2013 год	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
					0,0	0,0	0,0	0,0
2	Расчетный этап развития 2023 год	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
					0,0	0,0	0,0	0,0

4.2.3 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Таблица 17 – Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам системы водоснабжения Чапаевского сельского поселения

№	Наименование технологической зоны водоснабжение	Численность населения в технологической зоне	Объем подачи воды по технологическим зонам	
			Q ^{сут} , м ³ /сут	Q ^{год} , тыс.м ³ /год
1	Насосная станция второго подъема с. Чапаево	533	147,6	45,1
2	Насосная станция второго подъема д. Мясники	105	26,7	8,0
3	Насосная станция второго подъема д. Кабурлы	190	40,5	11,6
4	Насосная станция второго подъема д. Плотниково	76	18,1	5,4
5	Насосная станция второго подъема д. Кубрино	1	-	-
	Итого:	905	233	70

4.2.4 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам абонентов

Таблица 18 – Прогноз распределения расходов воды на расчетный срок реализации схемы водоснабжения с. Чапаево (2023 г.)

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
Здания жилого и общественно-делового назначения:							
1. Административные здания	работающих	34	15	0,51	1,2	0,61	
2. Школа общеобразовательная	учащихся	95	20	1,90	1,2	2,28	
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	17	80	1,36	1,2	1,63	
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00	1,2	0,00	
5. ФАП, поликлиники	посещений	20	10	0,20	1,2	0,24	
6. Клубы	мест	0	8	0,00	1,2	0,00	
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00	1,2	0,00	
8. Магазины продовольственные	работающих	3	30	0,09	1,2	0,11	
9. Бани	посетитель	0	20	0,00	1,2	0,00	
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00	1,2	0,00	
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00	1,2	0,00	
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00	1,2	0,00	
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00	1,2	0,00	
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00	1,2	0,00	
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	533	30,4	16,20	1,2	19,44	
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	190	35,7	6,78	1,2	8,14	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	260	35,7	9,28	1,2	11,14	
Свиньи	голов	155	24,7	3,83	1,2	4,59	
Овцы, козы	голов	320	3,7	1,18	1,2	1,42	
Лошади рабочие	голов	53	64,7	3,43	1,2	4,11	
Куры	голов	2500	0,7	1,75	1,2	2,10	
Утки, гуси	голов	470	0,7	0,33	1,2	0,39	
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				42,79		51,35	
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00	1,2	0,00	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00		0,00	
Производственный сектор:							
Мастерские	1 маст.	2	15000	30,00	1,0	30,00	
Гараж	1 гар.	1	15000	15,00	1,0	15,00	
Мойка машин в гараже с водопроводом:							
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00	1,0	0,00	
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00	1,0	0,00	
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00	1,0	0,00	
Котельная:							
-промывка фильтров	1 пром.	2	по тех. паспорту	0,00	1,0	0,00	
-работающий персонал	работающих	15	15	0,23	1,0	0,23	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
Итого по производственному сектору:				45,23		45,00	45,23
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):							
На человека	чел.	533	50	26,65	1,2	31,98	0
Итого по системе водоснабжения:							
				114,66		128,33	96,57

Таблица 19 – Прогноз распределения расходов воды на расчетный срок реализации схемы водоснабжения д. Мясники (2023 г.)

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
Здания жилого и общественно-делового назначения:							
1. Административные здания	работающих	1	15	0,02	1,2	0,02	
2. Школа общеобразовательная	учащихся	0	20	0,00	1,2	0,00	
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	4	80	0,32	1,2	0,38	
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00	1,2	0,00	
5. ФАП, поликлиники	посещений	0	10	0,00	1,2	0,00	
6. Клубы	мест	0	8	0,00	1,2	0,00	
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00	1,2	0,00	
8. Магазины продовольственные	работающих	1	30	0,03	1,2	0,04	
9. Бани	посетитель	0	20	0,00	1,2	0,00	
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00	1,2	0,00	
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00	1,2	0,00	
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00	1,2	0,00	
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00	1,2	0,00	
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00	1,2	0,00	
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	105	30,4	3,19	1,2	3,83	
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	79	35,7	2,82	1,2	3,38	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	131	35,7	4,68	1,2	5,61	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	157	3,7	0,58	1,2	0,70	
Лошади рабочие	голов	40	64,7	2,59	1,2	3,11	
Куры	голов	250	0,7	0,18	1,2	0,21	
Утки, гуси	голов	150	0,7	0,11	1,2	0,13	
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				14,14		16,97	
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00	1,2	0,00	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00		0,00	
Производственный сектор:							
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00	1,0	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
Мойка машин в гараже с водопроводом:							
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00	1,0	0,00	
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00	1,0	0,00	
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00	1,0	0,00	
Котельная:							
-промывка фильтров	1 пром.	0	по тех. паспорту	0,00	1,0	0,00	
-работающий персонал	работающих	0	15	0,00	1,0	0,00	
Итого по производственному сектору:				0,00		0,00	0,00
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):							
На человека	чел.	105	50	5,25	1,2	6,30	0
Итого по системе водоснабжения:							
				19,39		23,27	16,97

Таблица 20 – Прогноз распределения расходов воды на расчетный срок реализации схемы водоснабжения д. Кабурлы (2023 г.)

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
Здания жилого и общественно-делового назначения:							
1. Административные здания	работающих	7	15	0,11	1,2	0,13	
2. Школа общеобразовательная	учащихся	0	20	0,00	1,2	0,00	
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	17	80	1,36	1,2	1,63	
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00	1,2	0,00	
5. ФАП, поликлиники	посещений	0	10	0,00	1,2	0,00	
6. Клубы	мест	25	8	0,20	1,2	0,24	
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00	1,2	0,00	
8. Магазины продовольственные	работающих	2	30	0,06	1,2	0,07	
9. Бани	посетитель	0	20	0,00	1,2	0,00	
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00	1,2	0,00	
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00	1,2	0,00	
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00	1,2	0,00	
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00	1,2	0,00	
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00	1,2	0,00	
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	190	30,4	5,78	1,2	6,93	
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	92	35,7	3,28	1,2	3,94	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	130	35,7	4,64	1,2	5,57	
Свиньи	голов	67	24,7	1,65	1,2	1,99	
Овцы, козы	голов	420	3,7	1,55	1,2	1,86	
Лошади рабочие	голов	30	64,7	1,94	1,2	2,33	
Куры	голов	1300	0,7	0,91	1,2	1,09	
Утки, гуси	голов	630	0,7	0,44	1,2	0,53	
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				20,20		24,24	
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	$q_{уд.}, л/сут$	$Q_{ср.сут}, м^3/сут$	$K_{сут}^{max}$	$Q_{max.сут}, м^3/сут$	
						лето	зима
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00	1,2	0,00	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00		0,00	
Производственный сектор:							
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Мойка машин в гараже с водопроводом:							
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00	1,0	0,00	
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00	1,0	0,00	
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00	1,0	0,00	
Котельная:							
-промывка фильтров	1 пром.	1	по тех. паспорту	0,00	1,0	0,00	
-работающий персонал	работающих	3	15	0,05	1,0	0,05	
Итого по производственному сектору:				0,05		0,00	0,05
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):							
На человека	чел.	190	50	9,50	1,2	11,40	0
Итого по системе водоснабжения:							
				29,75		35,64	24,29

Таблица 21 – Прогноз распределения расходов воды на расчетный срок реализации схемы водоснабжения д. Плотниково (2023 г.)

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	$q_{уд.}, л/сут$	$Q_{ср.сут}, м^3/сут$	$K_{сут}^{max}$	$Q_{max.сут}, м^3/сут$	
						лето	зима
Здания жилого и общественно-делового назначения:							
1. Административные здания	работающих	2	15	0,03	1,2	0,04	
2. Школа общеобразовательная	учащихся	0	20	0,00	1,2	0,00	
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	0	80	0,00	1,2	0,00	
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
5. ФАП, поликлиники	посещений	5	10	0,05	1,2	0,06	
6. Клубы	мест	10	8	0,08	1,2	0,10	
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00	1,2	0,00	
8. Магазины продовольственные	работающих	1	30	0,03	1,2	0,04	
9. Бани	посетитель	0	20	0,00	1,2	0,00	
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00	1,2	0,00	
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00	1,2	0,00	
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00	1,2	0,00	
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00	1,2	0,00	
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00	1,2	0,00	
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00	1,2	0,00	
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	76	30,4	2,31	1,2	2,77	
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	34	35,7	1,21	1,2	1,46	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	61	35,7	2,18	1,2	2,61	
Свиньи	голов	67	24,7	1,65	1,2	1,99	
Овцы, козы	голов	148	3,7	0,55	1,2	0,66	
Лошади рабочие	голов	19	64,7	1,23	1,2	1,48	
Куры	голов	313	0,7	0,22	1,2	0,26	
Утки, гуси	голов	116	0,7	0,08	1,2	0,10	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				9,43		11,32	
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00	1,2	0,00	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00		0,00	
Производственный сектор:							
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Мойка машин в гараже с водопроводом:							
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00	1,0	0,00	
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00	1,0	0,00	
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00	1,0	0,00	
Котельная:							
-промывка фильтров	1 пром.	0	по тех. паспорту	0,00	1,0	0,00	
-работающий персонал	работающих	0	15	0,00	1,0	0,00	
Итого по производственному сектору:				0,00		0,00	0,00
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):							
На человека	чел.	76	50	3,80	1,2	4,56	0
Итого по системе водоснабжения:							
				13,23		15,88	11,32

Таблица 22 – Прогноз распределения расходов воды на расчетный срок реализации схемы водоснабжения д. Кубрино (2023 г.)

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
Здания жилого и общественно-делового назначения:							

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} , м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} , м ³ /сут	
						лето	зима
1. Административные здания	работающих	0	15	0,00	1,2	0,00	
2. Школа общеобразовательная	учащихся	0	20	0,00	1,2	0,00	
3. Д/сад с дневным пребыванием детей: со столовой, работающей на сырье и прачечной	мест	0	80	0,00	1,2	0,00	
4. Больница-стационар	мест	0	200	0,00	1,2	0,00	
5. ФАП, поликлиники	посещений	0	10	0,00	1,2	0,00	
6. Клубы	мест	0	8	0,00	1,2	0,00	
7. Столовые	блюдо	0	12	0,00	1,2	0,00	
8. Магазины продовольственные	работающих	0	30	0,00	1,2	0,00	
9. Бани	посетитель	0	20	0,00	1,2	0,00	
10. Пионерский лагерь	мест	0	130	0,00	1,2	0,00	
11. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	227,4	0,00	1,2	0,00	
12. Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и (или) душем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и использовании для обеспечения потребности в горячем водоснабжении нагревательного оборудования, установленного в жилом помещении	чел.	0	185,9	0,00	1,2	0,00	
13. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и закрытой системе теплоснабжения)	чел.	0	98,8	0,00	1,2	0,00	
14. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, без душа, без горячего водоснабжения	чел.	0	96,3	0,00	1,2	0,00	
15. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без канализации	чел.	0	45,6	0,00	1,2	0,00	
16. Жилые дома без водопровода, без канализации, использующие воду из водоразборных колонок	чел.	1	30,4	0,03	1,2	0,04	
На приготовление пищи для сельскохозяйственных животных (ЛПХ), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	

Водопотребители	Единицы измерения	Кол-во водопотребителей	q _{уд.} , л/сут	Q _{ср.сут} м ³ /сут	K _{сут} ^{max}	Q _{max.сут} м ³ /сут	
						лето	зима
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00	1,2	0,00	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения:				0,03		0,04	
Животноводческий сектор (в т.ч. общественный скот), в течение всего календарного года:							
Крупный рогатый скот (коровы)	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Крупный рогатый скот, молодняк	голов	0	35,7	0,00	1,2	0,00	
Свиньи	голов	0	24,7	0,00	1,2	0,00	
Овцы, козы	голов	0	3,7	0,00	1,2	0,00	
Лошади рабочие	голов	0	64,7	0,00	1,2	0,00	
Куры	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Утки, гуси	голов	0	0,7	0,00	1,2	0,00	
Итого по животноводческому сектору (в т.ч. общественный скот):				0,00		0,00	
Производственный сектор:							
Мастерские	1 маст.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Гараж	1 гар.	0	15000	0,00	1,0	0,00	
Мойка машин в гараже с водопроводом:							
-машина грузовая	1 маш.	0	500	0,00	1,0	0,00	
-машина легковая	1 маш.	0	300	0,00	1,0	0,00	
При отсутствии водопровода	1 маш.	0	60	0,00	1,0	0,00	
Котельная:							
-промывка фильтров	1 пром.	0	по тех. паспор.	0,00	1,0	0,00	
-работающий персонал	работающих	0	15	0,00	1,0	0,00	
Итого по производственному сектору:				0,00		0,00	0,00
Полив зеленых насаждений (в период полива с 15 мая по 15 августа):							
На человека	чел.	1	50	0,05	1,2	0,06	0
Итого по системе водоснабжения:							
				0,08		0,10	0,04

4.3 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Системы централизованного холодного водоснабжения Чапаевского сельского поселения должны обеспечить максимально возможное водопотребление, поэтому за расчетный расход выбран максимальный суточный расход, определенный на расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2023 г.).

В соответствии с расчетным расходом определен состав сооружений систем централизованного водоснабжения и их характеристики.

4.3.1 Насосные станции первого подъема

Количество скважин необходимое для обеспечения максимального суточного водопотребления Чапаевского сельского поселения определено в таблице далее (Таблица 23).

Для бесперебойной подачи воды (в том числе во время обслуживания одной из скважин) используются резервные скважины, их количество принимается в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012 в зависимости от количества рабочих скважин и категории надежности систем водоснабжения.

Таблица 23 – Ведомость определения количества рабочих и резервных скважин для водоснабжения Чапаевского сельского поселения

№ п/п	Наименование населенного пункта	$Q_{\text{max,сут}}$ м ³ /сут	Время работы водоподъемника в течении суток, ч	Расчетный дебит скважины, м ³ /ч	Количество рабочих скважин, шт	Количество резервных скважин, шт
1	с. Чапаево	177,1	24	7,4	1	1
2	д. Мясники	32,0	24	1,3	1	1
3	д. Кабурлы	48,6	24	2,0	1	1
4	д. Плотниково	21,8	24	0,9	1	1

Периодичность включения насосной станции первого подъема (водозаборной скважины) должна зависеть от фактических изменений уровня воды в резервуарах чистой воды.

В соответствии с п.8.13 СП 31.13330.2012 существующие водозаборные скважины, дальнейшее использование которых невозможно либо не востребовано, подлежат ликвидации путем тампонажа. Ликвидационные мероприятия проводить в соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважины и оборудования их устьев и стволов (Постановление от 22 мая 2002 года № 22 Госгортехнадзора).

4.3.2 Станции водоподготовки

Полный расход воды, поступающий на станцию водоподготовки определяется с учетом расхода воды на собственные нужды станции. Расход исходной воды на собственные нужды принят в соответствии с паспортом на установку автоматизированной станции химической подготовки воды.

Расчетный расход станций водоподготовки Чапаевского сельского поселения определен в таблице ниже (Таблица 24).

Таблица 24 – Ведомость определения расчетного расхода воды станций водоподготовки для водоснабжения Чапаевского сельского поселения

№ п/п	Наименование населенного пункта	$Q_{\text{max,сут}}$ м ³ /сут	Ориентировочный расход исходной воды на собственные нужды станции, м ³ /сут	Расчетный расход станции, м ³ /сут	Расчетный расход станции ¹ , м ³ /ч	Расчетный расход станции, л/с
1	с. Чапаево	147,6	29,5	177,1	7,4	2,05
2	д. Мясники	26,7	5,3	32,0	1,3	0,37
3	д. Кабурлы	40,5	8,1	48,6	2,0	0,56
4	д. Плотниково	18,1	3,6	21,8	0,9	0,25

1) Расчетный часовой расход станции указан при условии работы станции в часы работы насосной станции первого подъема.

4.3.3 Насосные станции второго подъема

В соответствии с расчетными балансами определен режим работы насосной станции второго подъема в таблице ниже (Таблица 25).

Таблица 25 – Режимы работы насосных станций второго подъема Чапаевского сельского поселения

№ п/п	Наименование населенного пункта	$Q_{\text{max,сут}}$ м ³ /сут	Время работы водоподъемника в течении суток, ч	Расчетный расход насосной станции второго подъема, м ³ /ч	Количество рабочих насосов, шт	Количество резервных насосов, шт
1	с. Чапаево	147,6	19	7,8	1	1
2	д. Мясники	26,7	19	1,4	1	1
3	д. Кабурлы	40,5	19	2,1	1	1
4	д. Плотниково	18,1	19	1,0	1	1

4.3.4 Напорно-регулирующие сооружения

В Чапаевском сельском поселении предусматривается размещение резервуаров чистой воды (РЧВ). Резервуары чистой воды предназначены для регулирования подачи воды насосной станцией первого подъема, а также для хранения противопожарного запаса воды.

Противопожарный запас воды в РЧВ определяется из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных пожарных гидрантов;
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

В соответствии с п. 9.7 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» количество резервуаров РЧВ принимается не менее двух.

Таблица 26 – Ведомость определения объемов резервуаров чистой воды Чапаевского сельского поселения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Регулирующий запас воды, м ³	Противопожарный запас воды, м ³	Аварийный запас воды, м ³	Промывочный запас воды, м ³	Объем РЧВ, м ³	Количество РЧВ, шт
1	с. Чапаево	24,4	74,8	-	-	99,2	2
2	д. Мясники	4,7	57,0	-	-	61,6	2

№ п/п	Наименование населенного пункта	Регулирующий запас воды, м ³	Противопожарный запас воды, м ³	Аварийный запас воды, м ³	Промывочный запас воды, м ³	Объем РЧВ, м ³	Количество РЧВ, шт
3	д. Кабурлы	7,1	59,4	-	-	66,5	2
4	д. Плотниково	3,2	56,2	-	-	59,3	2

В соответствии с расчетами, учитывая, что прогнозы часовых расходов воды были выполнены в соответствии с расчетными графиками, приняты следующие параметры резервуаров чистой воды:

- с. Чапаево – 2х100 м³;
- д. Мяслики – 2х50 м³;
- д. Кабурлы – 2х100 м³;
- д. Плотниково – 2х50 м³.

РЧВ должен быть оборудован:

- подводящим (подающим) трубопроводом;
- отводящим трубопроводом;
- переливным устройством;
- спускным (грязевым) трубопроводом;
- устройством для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуара;
- устройством для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре;
- люками-лазами;
- лестницами.

В резервуарах питьевой воды для обеспечения постоянного режима работы фильтров, а так же для сохранения запасов воды в резервуаре при аварии на линии подачи, верх воронки или кромка приемной камеры должны быть расположены на 20 см ниже максимального уровня воды.

Отводящий трубопровод должен быть вмонтирован непосредственно в днище резервуара. Вход в отводящий трубопровод должен быть приподнят над днищем и оборудован сороудерживающей решеткой из стальных прутьев, что позволяет предохранить насос от загрязнения.

Равномерность обмена воды в резервуаре и предотвращение образования застойных зон должно быть обеспечено соответствующим размещением подводящего и отводящего трубопроводов.

4.4 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На период реализации схемы водоснабжения (до 2023г.) предложено статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделить КФХ «Плоцкий С. А.» Колосовского района Омской области.

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Схемой водоснабжения Чапаевского сельского поселения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе и повышения качества воды на территории сельского поселения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного генеральным планом.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления Чапаевского сельского поселения в части принятия решений по развитию системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию линейных объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов выполнена на основе объектов-аналогов.

Таблица 27 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения Чапаевского сельского поселения с разбивкой по годам

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
с. Чапаево							
1	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (рабочая)	Обеспечение максимального суточного водопотребления	Западная часть населенного пункта	Нет	7,4 м³/ч, 177,1 м³/сут	до 2023 года	1,50
2	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (резервная)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения	Западная часть населенного пункта	Нет	7,4 м³/ч, 177,1 м³/сут	до 2023 года	1,50
3	Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения, включая насосную станцию второго подъема	Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки	Западная часть населенного пункта	Нет	7,4 м³/ч, 177,1 м³/сут	до 2023 года	7,40
4	Строительство двух резервуаров чистой воды (РЧВ)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения (в том числе и пожарной безопасности населенного пункта)	Западная часть населенного пункта	Нет	2 шт, 100 м³	до 2023 года	10,00
5	Разводящая водопроводная сеть	Обеспечение централизованным холодным водоснабжения	Территория населенного пункта	Нет	7050 м, Ø110 мм	до 2023 года	17,63

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
6	Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, благоустройство площадки водопроводных сооружений	Соблюдений санитарных требований; Обеспечение потребителей водой питьевого качества	Западная часть населенного пункта	Нет	1 шт; 1,0 га	до 2023 года	0,30
Итого (до 2023 года):							38,33
д. Кабурлы							
1	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (рабочая)	Обеспечение максимального суточного водопотребления	Центральная часть населенного пункта	Нет	2,0 м³/ч, 48,6 м³/сут	до 2023 года	1,50
2	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (резервная)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения	Центральная часть населенного пункта	Нет	2,0 м³/ч, 48,6 м³/сут	до 2023 года	1,50
3	Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения, включая насосную станцию второго подъема	Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки	Центральная часть населенного пункта	Нет	2,0 м³/ч, 48,6 м³/сут	до 2023 года	2,00
4	Строительство двух резервуаров чистой воды (РЧВ)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения (в том числе и пожарной)	Центральная часть населенного пункта	Нет	2 шт, 100 м³	до 2023 года	10,00

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
		безопасности населенного пункта)					
5	Разводящая водопроводная сеть	Обеспечение централизованным холодным водоснабжения	Территория населенного пункта	Нет	2500 м, Ø110 мм	до 2023 года	6,25
6	Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, благоустройство площадки водопроводных сооружений	Соблюдений санитарных требований; Обеспечение потребителей водой питьевого качества	Центральная часть населенного пункта	Нет	1 шт; 0,60 га	до 2023 года	0,20
Итого (до 2023 года):							21,45
д. Мясики							
1	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (рабочая)	Обеспечение максимального суточного водопотребления	Восточная часть населенного пункта	Нет	1,3 м³/ч, 32,0 м³/сут	до 2023 года	1,50
2	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (резервная)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения	Восточная часть населенного пункта	Нет	1,3 м³/ч, 32,0 м³/сут	до 2023 года	1,50
3	Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения, включая насосную станцию второго подъема	Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; Внедрение безопасных технологий в процессе	Восточная часть населенного пункта	Нет	1,3 м³/ч, 32,0 м³/сут	до 2023 года	1,30

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
		водоподготовки					
4	Строительство двух резервуаров чистой воды (РЧВ)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения (в том числе и пожарной безопасности населенного пункта)	Восточная часть населенного пункта	Нет	2 шт, 50 м³	до 2023 года	5,00
5	Разводящая водопроводная сеть	Обеспечение централизованным холодным водоснабжения	Территория населенного пункта	Нет	1250 м, Ø110 мм	до 2023 года	3,12
6	Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, благоустройство площадки водопроводных сооружений	Соблюдений санитарных требований; Обеспечение потребителей водой питьевого качества	Восточная часть населенного пункта	Нет	1 шт; 0,60 га	до 2023 года	0,20
Итого (до 2023 года):							12,62
д. Плотниково							
1	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (рабочая)	Обеспечение максимального суточного водопотребления	Северная часть населенного пункта	Нет	0,9 м³/ч, 21,8 м³/сут	до 2023 года	1,50
2	Скважина для забора воды, включая надземный павильон для ее обслуживания (резервная)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения	Северная часть населенного пункта	Нет	0,9 м³/ч, 21,8 м³/сут	до 2023 года	1,50

№	Наименование объекта	Техническое обоснование мероприятия	Место размещения; Описание трассы	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них			Оценка стоимости строительства, млн. руб
				Наличие ПСД (да/нет)	Производительность, м³/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;	Срок реализации, год	
3	Блочно-модульные водопроводные очистные сооружения, включая насосную станцию второго подъема	Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки	Северная часть населенного пункта	Нет	0,9 м³/ч, 21,8 м³/сут	до 2023 года	0,90
4	Строительство двух резервуаров чистой воды (РЧВ)	Обеспечение нормативной надежности водоснабжения (в том числе и пожарной безопасности населенного пункта)	Северная часть населенного пункта	Нет	2 шт, 50 м³	до 2023 года	5,00
5	Разводящая водопроводная сеть	Обеспечение централизованным холодным водоснабжения	Территория населенного пункта	Нет	1050 м, Ø110 мм	до 2023 года	2,62
6	Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, благоустройство площадки водопроводных сооружений	Соблюдений санитарных требований; Обеспечение потребителей водой питьевого качества	Северная часть населенного пункта	Нет	1 шт; 0,60 га	до 2023 года	0,20
Итого (до 2023 года):							11,72
Итого по сельскому поселению (до 2023 года):							84,12

6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

6.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

При проведении мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (в том числе водозаборных сооружений) необходимо выполнять требования Федерального законодательства по организации зон их санитарной охраны.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и предусматривают следующие расстояния:

- от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных) — не менее 30 м;
- от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, имеет ширину не менее 100 м.

Территория первого пояса зоны спланирована, огорожена и озеленена.

На площадке предусмотрена система водоотведения от станции водоподготовки и от насосной станции второго подъема.

Предусмотрены вспомогательные сооружения: склад и трансформаторная подстанция. Предусмотрены подъездные пути и ко всем сооружениям шириной 3 метра и площадка для разворота машин. Выполнена привязка сооружений к местности.

На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений предусматривается сторожевая охрана и технические средства охраны.

На территории первого пояса зоны:

- а) запрещаются:
 - все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);
 - размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
 - прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
 - выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;
 - здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;
 - должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

– допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 (50) м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

На территории второго пояса зоны водопроводных сооружений надлежит:

– осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

– благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

– производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Во втором поясе зоны водопроводных сооружений запрещается:

– загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

– размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

– применение удобрений и ядохимикатов.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дренажи и др.);
- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (T_m). При определении границ второго пояса T_m принимается по таблице ниже (Таблица 28).

Таблица 28 - Время T_m расчет границ 2-го пояса ЗСО

Гидрогеологические условия	Т _м (в сутках)	
	В пределах I и II климатических районов	В пределах III климатического района <*>
1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также безнапорные межпластовые воды, непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом)	400	400
2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом)	200	100
<*> Климатические районы в соответствии с действующими СНиП.		

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного T_x (T_x принимается как средний срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- проезд строительной техники осуществлять только в пределах полосы отвода для производства работ;
- применение не токсичных (сертифицированных) строительных материалов;

- запрещение слива производственных (в том числе промывных вод) и бытовых отходов на поверхность земли;

- соблюдение требований по складированию отходов производства (строительного мусора) в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

6.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Проблемы рационального использования природных ресурсов, поиска и разработки эффективных методов защиты окружающей среды и, в частности, очистка промывных сточных вод станции водоподготовки приобретают на современном этапе особую актуальность.

Необходимой и неотъемлемой операцией в технологиях обезжелезивания подземных вод, использующих в качестве основной ступени очистки фильтровальные сооружения с зернистыми загрузками различных типов, является регенерация последних, как правило, отмывка чистой водой (иногда в сочетании с воздухом) от нерастворимых соединений железа. Согласно нормам количество резервируемой для промывки фильтров воды составляет 20% от производительности станции без системы повторного использования воды и 3–4% при повторном использовании промывной воды.

При обслуживании и эксплуатации станций обезжелезивания существует два подхода к решению проблемы, связанной с загрязненными промывными водами подземных вод:

- сброс в поверхностные водоёмы или водоотводящие сети населенных пунктов;
- осветление промывных вод для повторного использования с дальнейшим обезвоживанием осадка на иловых площадках.

В последние годы был принят ряд законодательных документов по охране окружающей среды, которые регламентируют сброс загрязненных промывных вод в водоёмы. Следует отметить, что сброс загрязненных вод в водоотводящие сети, содержащих только минеральные тонкодисперсные загрязнения, не рекомендуется по причине усложнения их эксплуатации, а также усложнения работы канализационных очистных сооружений.

С целью исключения негативного влияния на окружающую среду промывных сточных вод станции водоподготовки необходимо использовать высокоэффективные технологии соответствующие современным природоохранным нормам.

6.3 Экологические аспекты при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

- для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;
- условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;
- при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном отсеке (помещении);
- помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.

7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды, электрической энергии при транспортировке;
- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Целевые показатели деятельности КФХ «Плоцкий С. А.» Колосовского района Омской области приведены ниже (Таблица 29).

Таблица 29 – Целевые показатели деятельности КФХ «Плоцкий С. А.» Колосовского района Омской области в части водоснабжения с. Чапаево, д. Кабурлы, д. Мясники, д. Плотниково и д. Кубрино

№	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Показатели целевых индикаторов	
			2013 (исходный год)	2023 (расчетный срок)
1	Численность населения	чел.	874	904
2	Протяженность сетей	км.	9,06	11,85
3	Объем производства товаров и услуг	тыс. куб. м./год	61,1	87,1
4	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м./год	54,88	82,74
5	Удельное водопотребление	куб. м/чел	0,030	0,098
6	Объем потерь	тыс. куб.м./год	6,72	4,36
7	Уровень потерь	%	11	5
8	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб.м./год	54,88	82,74
9	Фактическая производительность оборудования	тыс.куб.м/сут	0,167	0,280
10	Уровень загрузки производственных мощностей	%	65	100
11	Установленная производительность оборудования	тыс.куб.м/сут	0,24	0,280
12	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета	тыс.куб.м./ год	9,17	82,74
13	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	15	100
14	Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды	тыс. кВтч./ год	х	х
15	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВтч/куб.м.	х	х

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории населенных пунктов Чапаевского сельского поселения бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.